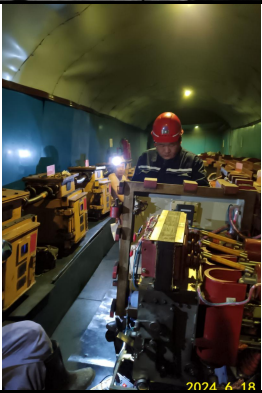


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1321/20-7-24429~24440	2024. 8. 1	本次共检电力电缆20条，20条电力电缆均合格。	
2	GX-B1321/20-7-24441~24447	2024. 8. 1	本次共检电力电缆7条，7条电力电缆均合格。	

3	GX-B1495/20-7-241000~241002	2024/8/2	本次共检高压开关柜3台，3台高压开关柜所检项目合格。	
4	GX-B1495/20-7-24935~24948	2024. 8. 2	本次共检高压防爆开关14台，14台高压防爆开关所检项目合格。	
5	GX-B1495/20-7-24960~24968	2024. 8. 2	本次共检高压防爆开关9台，9台高压防爆开关所检项目合格。	

6	GX-B1495/20-7-24969~24973	2024. 8. 2	本次共检高压防爆开关5台，5台高压防爆开关所检项目合格。	 2024. 6. 7
7	GX-B1495/20-7-24993~24999	2024. 8. 2	本次共检高压防爆开关7台，7台高压防爆开关所检项目合格。	 2024. 6. 13
8	GX-B1495/20-7-24922~24934	2024. 8. 2	本次共检高压防爆开关13台，13台高压防爆开关所检项目合格。	 2024. 6. 18

9	GX-B1495/20-7-24949~24959	2024. 8. 2	本次共检高压防爆开关11台，11台高压防爆开关所检项目合格。	
10	GX-B1495/20-7-24974~24979	2024. 8. 2	本次共检高压防爆开关6台，6台高压防爆开关所检项目合格。	
11	GX-B1495/20-7-24980~24992	2024. 8. 2	本次共检高压防爆开关13台，13台高压防爆开关所检项目合格。	

12	GX-B1547/20-7-24011~24019	2024. 8. 2	本次共检继电保护装置9台，9台所检项目合格。			
13	GX-B1547/20-7-24020~24023	2024. 8. 2	本次共检继电保护装置4台，4台所检项目合格。			
14	GX-B1547/20-7-24024~24027	2024. 8. 2	本次共检继电保护装置4台，4台所检项目合格。			

15	GX-B1547/20-7-24028	2024. 8. 2	所检项目合格。	
16	GX-B1547/20-7-24029	2024. 8. 2	所检项目合格。	
17	GX-B1547/20-7-24030	2024. 8. 2	所检项目合格。	

18	GX-B1404/20-7-24081	2024/8/2	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
19	GX-B1404/20-7-24082	2024/8/2	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
20	GX-B1404/20-7-24083	2024/8/2	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	


21	GX-B1404/20-7-24084	2024/8/2	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
22	GX-B1404/20-7-24085	2024/8/2	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
23	GX-B1404/20-7-24086	2024/8/2	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

24	GX-B1404/20-7-24087	2024/8/4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
25	GX-B1404/20-7-24088	2024/8/4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
26	GX-B1404/20-7-24089	2024/8/4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

27	GX-B1404/20-7-24090	2024/8/4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
28	GX-B1404/20-7-24091	2024/8/4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
29	GX-B1404/20-7-24092	2024/8/4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

30	GX-B1404/20-7-24105	2024/8/4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
31	GX-B1404/20-7-24106	2024/8/4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
32	GX-B1404/20-7-24095	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

33	GX-B1404/20-7-24096	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
34	GX-B1404/20-7-24097	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
35	GX-B1404/20-7-24098	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		

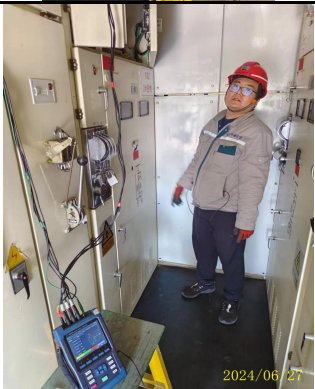36	GX-B1404/20-7-24101	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
37	GX-B1404/20-7-24102	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
38	GX-B1404/20-7-24103	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

39	GX-B1404/20-7-24104	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
40	GX-B1404/20-7-24111	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
41	GX-B1404/20-7-24112	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

42	GX-B1404/20-7-24113	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
43	GX-B1404/20-7-24114	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
44	GX-B1404/20-7-241115	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

45	GX-B1404/20-7-241116	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		 2024/07/03
46	GX-B1404/20-7-24117	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		 2024/07/03
47	GX-B1404/20-7-24118	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		 2024/07/03

48	GX-B1404/20-7-24119	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
49	GX-B1404/20-7-24120	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		
50	GX-B1404/20-7-24121	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。		

51	GX-B1404/20-7-24122	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
52	GX-B1404/20-7-24123	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
53	GX-B1404/20-7-24124	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

54	GX-B1404/20-7-24125	2024. 8. 4	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
55	GX-B1404/20-7-24099	2024/8/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
56	GX-B1404/20-7-24100	2024/8/5	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

57	GX-B1321/20-7-24367~24374	2024/8/5	本次共检电力电缆8条，8条电力电缆所检项目合格。		
58	GX-B1495/20-7-24915~24921	2024/8/2	本次共检高压开关柜7台，7台所检项目合格。	