序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
63	GX-B1321/20-2-25119～25130	2025.06.06	本次共检电力电缆12条，12条电力电缆所检项目合格。	
64	GX-B1321/20-2-25131～25138	2025.06.06	本次共检电力电缆8条，8条电力电缆所检项目合格。	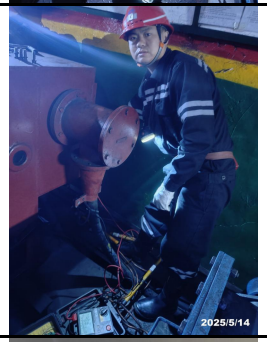
65	GX-B1321/20-2-25139～25150	2025.06.06	本次共检电力电缆12条，12条电力电缆所检项目合格。	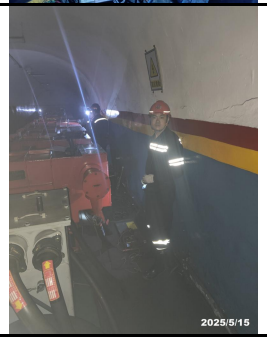

66	GX-B1611/23-2-25009	2025.6.6	所检项目合格。		
67	GX-B1611/23-2-25010	2025.6.6	所检项目合格。		
68	GX-B1322/21-2-25410～25417	2025.06.09	本次共检验电力电缆8条，8条电力电缆所检项目合格。	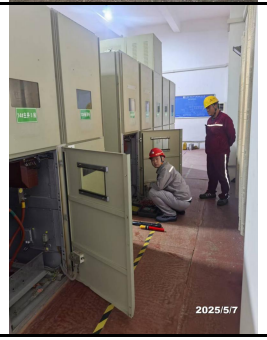	

69	GX-B1322/21-2-25418～25424	2025.06.09	本次共检验电力电缆7条，7条电力电缆所检项目合格。		
70	GX-B1312/20-2-25051～25056	2025.06.09	本次共检防爆干式变压器6台，6台所检项目合格。		
71	GX-B1312/20-2-25057～25062	2025.06.09	本次共检防爆干式变压器6台，6台所检项目合格。		

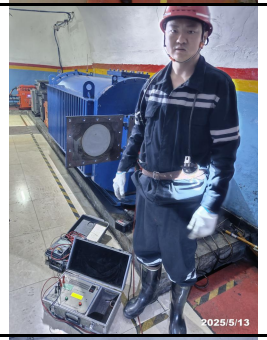

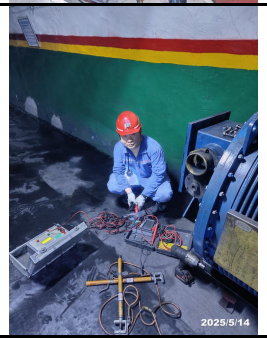

72	GX-B1312/20-2-25063	2025.06.09	所检项目合格。		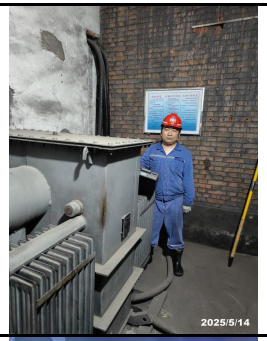	
73	GX-B1321/20-2-25185～25186	2025.06.09	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。			
74	GX-B1323/21-2-25041～25045	2025.6.9	所检项目合格。			

75	GX-B1312/20-2-25064～25066	2025.06.09	本次共检防爆干式变压器3台，3台所检项目合格。	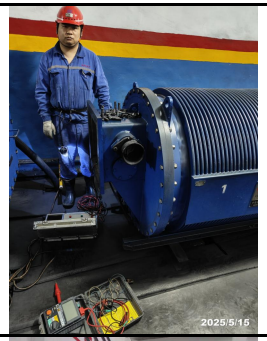	
76	GX-B1598/24-2-25092	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.78%，小于5%为正常。	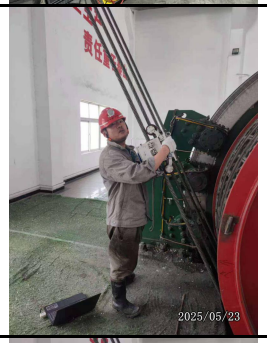	
77	GX-B1598/24-2-25093	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.83%，小于5%为正常。	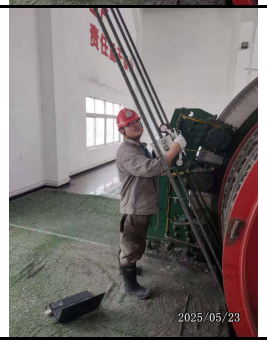	

78	GX-B1598/24-2-25094	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.68%，小于5%为正常。	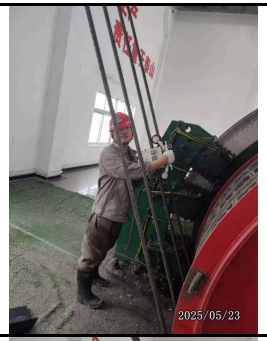	
79	GX-B1598/24-2-25095	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为2.01%，小于5%为正常。	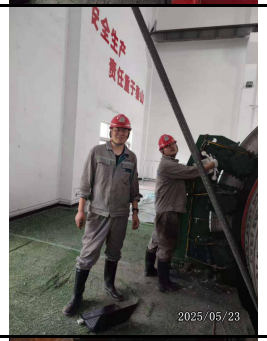	
80	GX-B1598/24-2-25096	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.46%，小于5%为正常。		

81	GX-B1598/24-2-25097	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.19%，小于5%为正常。		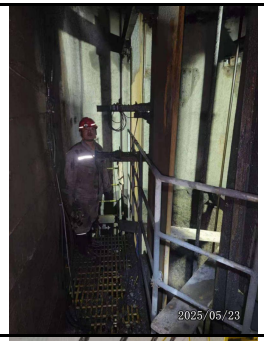	
82	GX-B1598/24-2-25098	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.09%，小于5%为正常。			
83	GX-B1598/24-2-25099	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.33%，小于5%为正常。			

84	GX-B1598/24-2-25100	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.37%，小于5%为正常。		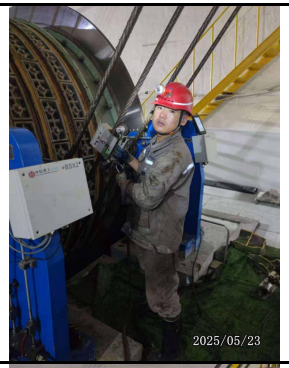	
85	GX-B1598/24-2-25101	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.22%，小于5%为正常。		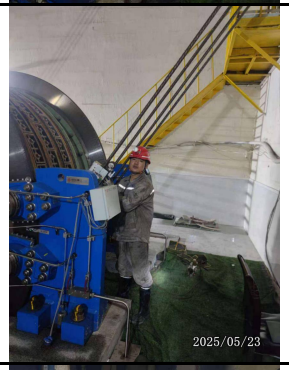	
86	GX-B1598/24-2-25102	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.69%，小于5%为正常。		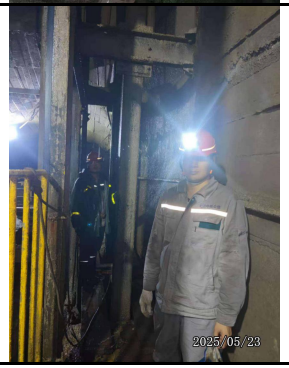	

87	GX-B1598/24-2-25103	2025.06.10	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.58%，小于5%为正常。		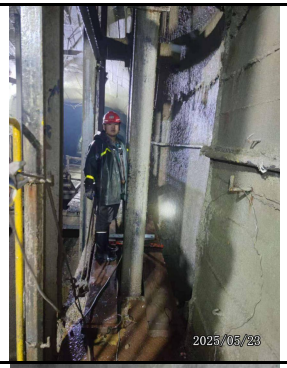	
88	GX-B1310/21-2-25090	2025.06.10	符合标准要求。		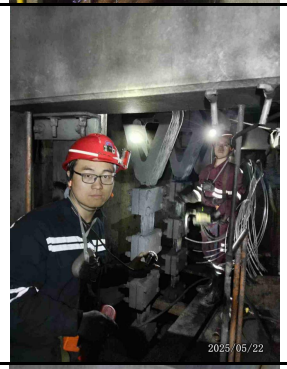	
89	GX-B1310/21-2-25091	2025.06.10	符合标准要求。		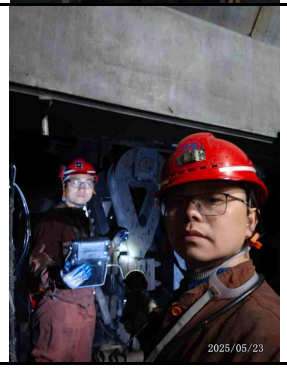	

90	GX-B1310/21-2-25083	2025.06.10	符合标准要求。	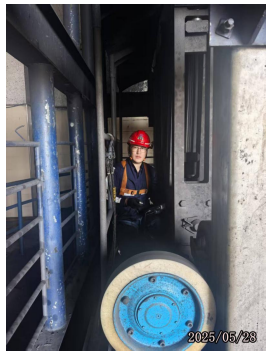
91	GX-B1427/21-2-25083	2025.06.10	符合标准要求。	
92	GX-B1310/21-2-25084	2025.06.10	符合标准要求。	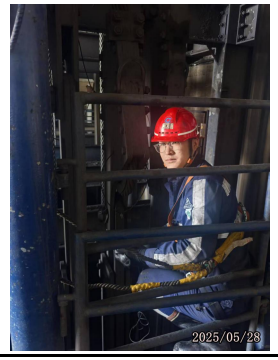

93	GX-B1427/21-2-25084	2025.06.10	符合标准要求。	
94	GX-B1323/21-2-25030～25031	2025.06.10	所检项目合格。	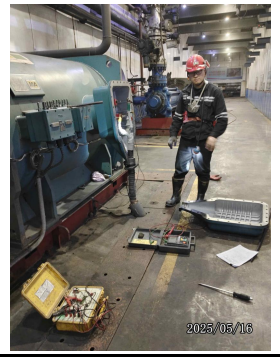
95	GX-B1323/21-2-25032	2025.06.10	所检项目合格。	

96	GX-B1323/21-2-25033～25034	2025.06.10	所检项目合格。	
97	GX-B1323/21-2-25035～25038	2025.06.10	所检项目合格。	
98	GX-B1323/21-2-25039～25040	2025.06.10	所检项目合格。	

99	GX-B1313/21-2-25210～25212	2025.6.7	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。	
100	GX-B1313/21-2-25213	2025.6.7	所检项目合格。	
101	GX-B1313/21-2-25214～25216	2025.6.7	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。	

102	GX-B1313/21-2-25217～25219	2025.6.7	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。	
103	GX-B1313/21-2-25220～25224	2025.6.7	本次共检电力变压器5台，5台电力变压器所检项目合格。	
104	GX-B1313/21-2-25225～25227	2025.6.7	本次共检电力变压器5台，5台电力变压器所检项目合格。	

105	GX-B1313/21-2-25229～25230	2025.6.7	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。	
106	GX-B1312/20-2-25048	2025.6.7	所检项目合格。	
107	GX-B1312/20-2-25049	2025.6.7	所检项目合格。	

108	GX-B1312/20-2-25050	2025.6.7	所检项目合格。	
109	GX-B1350/21-2-25029	2025.6.9	本次共检验接地装置2处，2处接地装置所检项目合格。	
110	GX-B1321/20-2-25151～25155	2025.6.11	本次共检验电力电缆5条,5条所检项目合格。	

111	GX-B1321/20-2-25156～25159	2025.6.11	本次共检验电力电缆4条,4条所检项目合格。	
112	GX-B1321/20-2-25160～25164	2025.6.11	本次共检验电力电缆5条,5条所检项目合格。	
113	GX-B1321/20-2-25165～25174	2025.6.11	本次共检验电力电缆10条,10条所检项目合格。	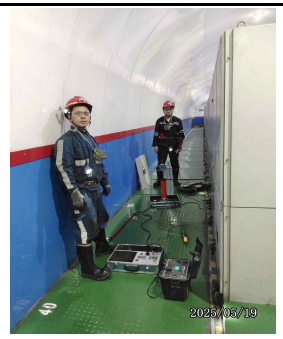

114	GX-B1321/20-2-25175～25184	2025.6.11	本次共检验电力电缆10条,10条所检项目合格。	
115	GX-B1495/25-2-25103～25115	2025.6.13	本次共检防爆型高压配电装置13台，13台所检项目合格。	
116	GX-B1495/25-2-25116～25124	2025.6.13	本次共检防爆型高压配电装置9台，9台所检项目合格。	

117	GX-B1495/25-2-25125	2025.6.13	所检项目合格。	
118	GX-B1495/25-2-25126～25137	2025.6.13	本次共检防爆型高压配电装置12台，12台所检项目合格。	
119	GX-B1495/25-2-25168～25174	2025.6.13	本次共检高压防爆开关7台，7台高压防爆开关所检项目合格。	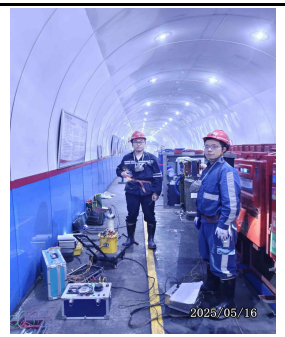

120	GX-B1495/25-2-25175～25179	2025.6.13	本次共检高压防爆开关5台，5台高压防爆开关所检项目合格。	
121	GX-B1495/25-2-25180～25182	2025.6.13	本次共检高压防爆开关3台，3台高压防爆开关所检项目合格。	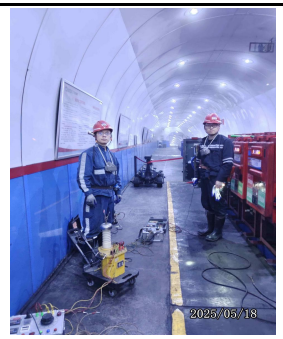
122	GX-B1329/21-2-25160～25171	2025.6.13	本次共检氧化锌避雷器12组，12组所检项目合格。	

123	GX-B1451/20-2-25634～25636	2025.6.13	本次共检高压开关柜3台，3台高压开关柜所检项目合格。	
124	GX-B1451/20-2-25637～25641	2025.6.13	本次共检高压开关柜5台，5台高压开关柜所检项目合格。	
125	GX-B1451/20-2-25642～25646	2025.6.13	本次共检高压开关柜5台，5台高压开关柜所检项目合格。	

126	GX-B1451/20-2-25647～25649	2025.6.13	本次共检高压开关柜3台，3台高压开关柜所检项目合格。	
127	GX-B1451/20-2-25660～25661	2025.6.13	本次共检继电保护装置2台，2台所检项目合格。	
128	GX-B1451/20-2-25662～25663	2025.6.13	本次共检继电保护装置2台，2台所检项目合格。	

129	GX-B1332/21-2-25001～25009	2025.6.13	本次共检电力电容器9台，9台所检项目合格。	
130	GX-B1319/21-2-25010～25012	2025.6.13	本次共检高压交流断路器3台，3台高压交流断路器所检项目合格。	
131	GX-B1319/21-2-25013	2025.6.13	所检项目合格。	

132	GX-B1336/22-2-25001	2025.6.13	所检项目合格。	
133	GX-B1336/22-2-25002	2025.6.13	所检项目合格。	
134	GX-B1451/20-2-25664～25675	2025.6.13	本次共检高压开关柜12台，12台高压开关柜所检项目合格。	

135	GX-B1451/20-2-25676～25683	2025.6.13	本次共检高压开关柜8台，8台高压开关柜所检项目合格。	
136	GX-B1350/21-2-25026	2025.6.13	本次共检验接地装置6处，6处所检项目合格。	
137	GX-B1350/21-2-25027	2025.6.13	本次共检验接地装置6处，6处所检项目合格。	

138	GX-B1350/21-2-25030	2025.6.13	本次共检验接地装置4处，4处所检项目合格。	
139	GX-B1323/21-2-25019～25023	2025.6.12	所检项目合格。	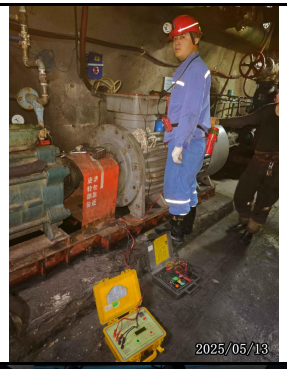
140	GX-B1323/21-2-25024～25029	2025.6.12	所检项目合格。	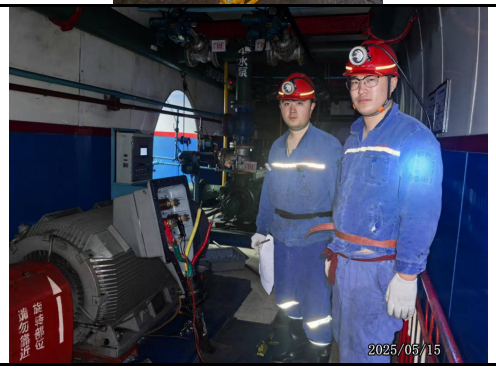

141	GX-B1313/21-2-25231	2025/6/14	所检项目合格。		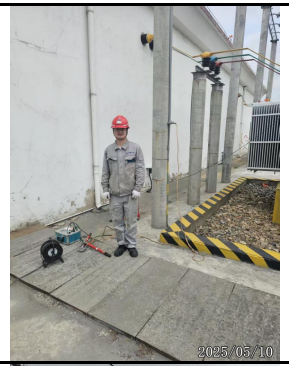
142	GX-B1313/21-2-25228	2025/6/14	所检项目合格。		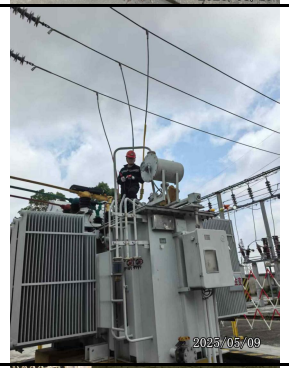
143	GX-B1312/21-2-25069	2025/6/14	所检项目合格。		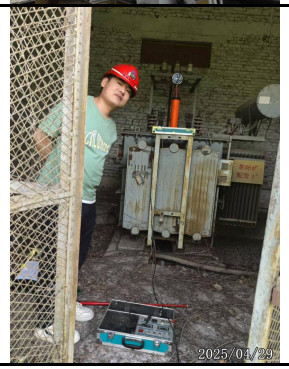

144	GX-B1312/20-2-25067～25068	2025/6/14	本次共检电力变压器2台，2台电力变压器所检项目合格。	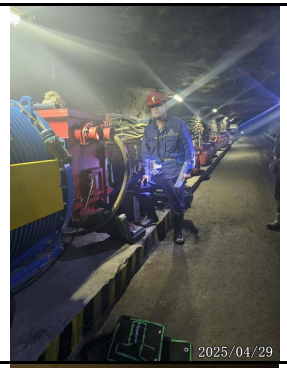	
145	GX-B1312/20-2-25035	2025/6/14	所检项目合格。		
146	GX-B1312/20-2-25036～25039	2025/6/14	本次共检电力变压器4台，4台所检项目合格。	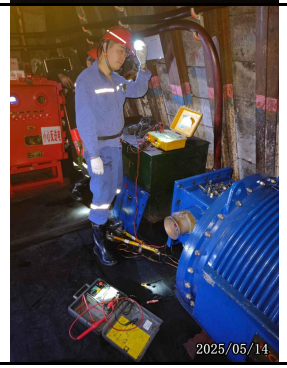	
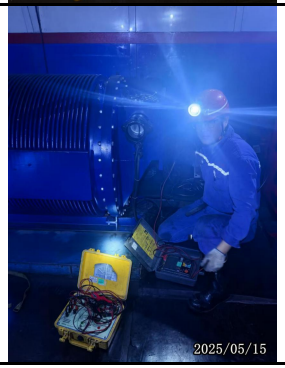
147	GX-B1312/20-2-25040～25043	2025/6/14	本次共检电力变压器4台，4台所检项目合格。			
148	GX-B1312/20-2-25044	2025/6/14	所检项目合格。