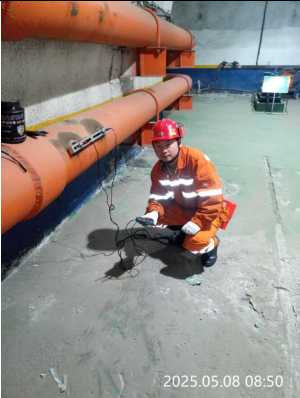
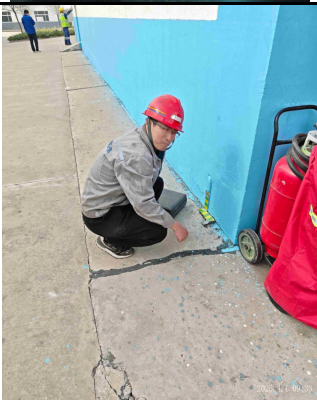
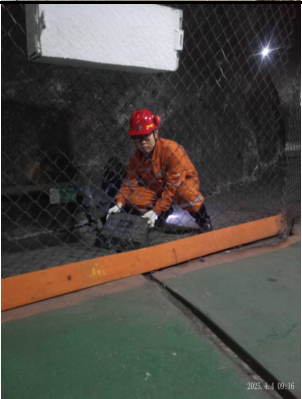
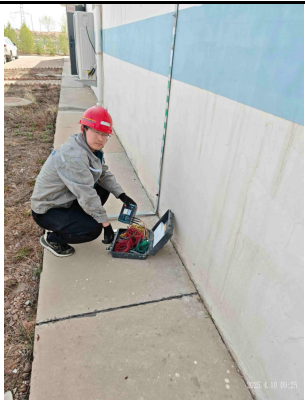


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1328/20-3-25153	2025. 6. 3	合格。	
2	GX-B1328/20-3-25154	2025. 6. 3	合格。	
3	GX-B1308/23-3-25020	2025. 6. 3	综合判定：合格。	
4	GX-B1308/23-3-25021	2025. 6. 3	综合判定：合格。	

5	GX-B1620/24-3-25100	2025. 6. 3	实测流量1050. 1m 3/h、电机输入功率 2787. 7kW，不做判 定，其余 所检项目合格。	
6	GX-B1620/24-3-25101	2025. 6. 3	实测流量1055. 8m 3/h、电机输入功率 2790. 2kW，不做判 定，其余 所检项目合格。	
7	GX-B1350/21-3-25011	2025. 6. 3	所检项目合格。	

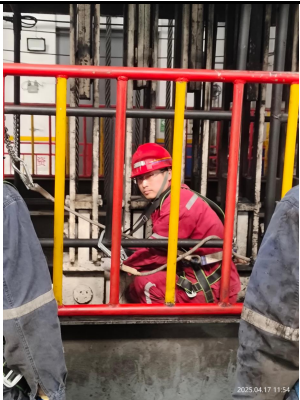
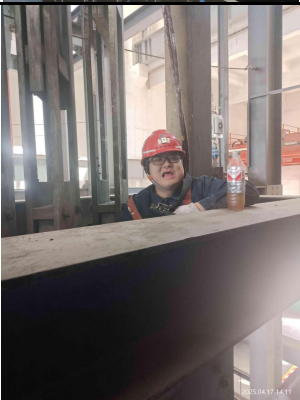
8	GX-B1350/21-3-25012	2025. 6. 3	所检项目合格。	
9	GX-B1350/21-3-25013	2025. 6. 3	所检项目合格。	
10	GX-B1350/21-3-25014	2025. 6. 3	所检项目合格。	

11	GX-B1350/21-3-25015	2025. 6. 3	所检项目合格。	
12	GX-B1350/21-3-25016	2025. 6. 3	所检项目合格。	
13	GX-B1547/20-3-25001~25004	2025. 6. 3	所检项目合格。	

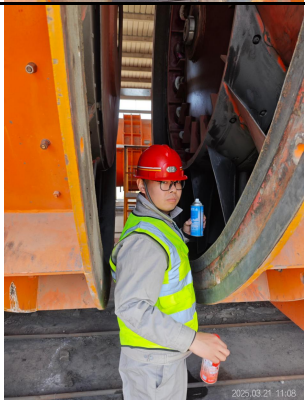
14	GX-B1547/20-3-25005~25011	2025. 6. 3	所检项目合格。	
15	GX-B1547/20-3-25012~25020	2025. 6. 3	所检项目合格。	
16	GX-B1547/20-3-25021~25025	2025. 6. 3	所检项目合格。	

17	GX-B1495/20-3-251790~251808	2025年6月3日	本次共检高压开关设备19台，19台高压开关设备所检项目合格。	
18	GX-B1495/20-3-251809~251824	2025年6月3日	本次共检高压开关设备16台，16台高压开关设备所检项目合格。	
19	GX-B1495/20-3-251825~251837	2025年6月3日	本次共检高压开关设备13台，13台高压开关设备所检项目合格。	

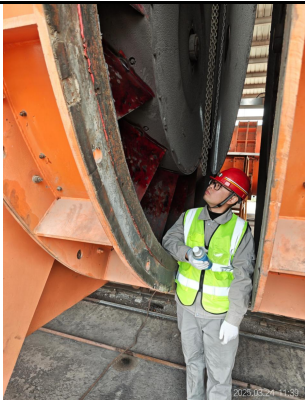
20	GX-B1495/20-3-251838~251847	2025年6月3日	本次共检高压开关设备10台，10台高压开关设备所检项目合格。	
21	GX-B1328/20-3-25159	2025. 6. 4	合格。	
22	GX-B1328/20-3-25160	2025. 6. 4	合格。	
23	GX-B1310/21-3-25096	2025. 6. 3	符合标准要求。	

24	GX-B1427/21-3-25026	2025. 6. 3	符合标准要求。	
25	GX-B1310/21-3-25097	2025. 6. 3	符合标准要求。	
26	GX-B1427/21-3-25027	2025. 6. 3	符合标准要求。	

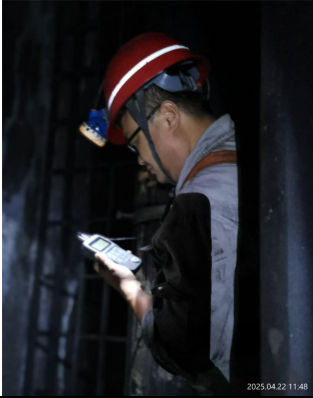
27	GX-B1310/21-3-25098	2025. 6. 3	符合标准要求。	
28	GX-B1427/21-3-25028	2025. 6. 3	符合标准要求。	
29	GX-B1310/21-3-25099	2025. 6. 3	符合标准要求。	

30	GX-B1427/21-3-25029	2025. 6. 3	符合标准要求。	
31	GX-B1310/21-3-25092	2025. 6. 3	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	
32	GX-B1428/21-3-25038	2025. 6. 3	无缺陷迹痕显示。	

33	GX-B1310/21-3-25093	2025. 6. 3	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	
34	GX-B1428/21-3-25039	2025. 6. 3	无缺陷迹痕显示。	
35	GX-B1310/21-3-25094	2025. 6. 3	未发现超过 $\Phi 2\text{mm}$ 当量直径的缺陷。	

36	GX-B1428/21-3-25040	2025. 6. 3	无缺陷迹痕显示。	
37	GX-B1310/21-3-25095	2025. 6. 3	未发现超过Φ2mm当量直径的缺陷。	
38	GX-B1428/21-3-25041	2025. 6. 3	无缺陷迹痕显示。	

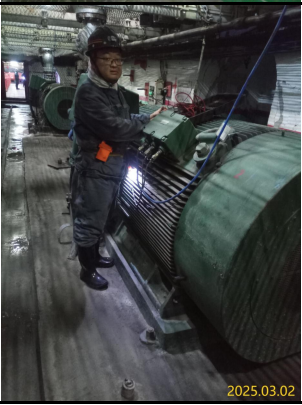
39	GX-B1312/20-3-25384	2025年6月5日	所检项目不合格。	
40	GX-B1321/20-3-251260~251273	2025年6月4日	本次共检电力电缆14条，14条电力电缆所检项目合格。	
41	GX-B1321/20-3-251274~251282	2025年6月4日	本次共检电力电缆9条，9条电力电缆所检项目合格。	

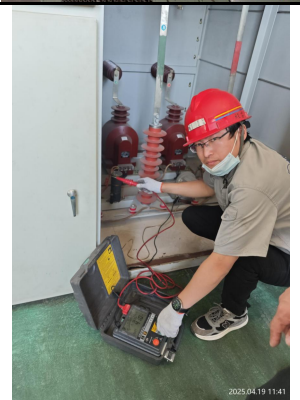
42	GX-B1321/20-3-251283~251293	2025年6月4日	本次共检电力电缆11条，11条电力电缆所检项目合格。	
43	GX-B1321/20-3-251294~251306	2025年6月4日	本次共检电力电缆13条，13条电力电缆所检项目合格。	
44	GX-B1311/21-3-25002	2025. 6. 3	Φ219×10无缝钢管实测最小壁厚为9.94mm。	

45	GX-B1311/21-3-25003	2025. 6. 3	Φ 377×9无缝钢管 实测最小壁厚为 5. 84mm。		
46	GX-B1311/21-3-25005	2025. 6. 3	Φ 168×7无缝钢管 实测最小壁厚为 7. 31mm。Φ 273×9 无 缝钢管实测最小壁 厚为10. 22mm。		
47	GX-B1311/21-3-25001	2025. 6. 3	Φ 273×7无缝钢管 实测最小壁厚为 6. 69mm。		

48	GX-B1311/21-3-25004	2025. 6. 3	副井大罐罐道（东）方形空心钢罐道实测最小壁厚为12.73mm。副井大罐罐道（西）方形空心钢罐道实测最小壁厚为12.62mm。副井小罐罐道（东）方形空心钢罐道实测最小壁厚为11.72mm。副井小罐罐道（西）方形空心钢罐道实测最小壁厚为11.80mm。1#主井主箕斗罐道（卸载侧）方形空心钢罐道实测最小壁厚为15.53mm。1#主井主箕斗罐道（装载侧）方形空心钢罐道实测最小壁厚为15.63mm。1#主井副箕斗罐道（卸载侧）方形空心钢罐道实测最小壁厚为15.64mm。1#主井副箕斗罐道（装载侧）方形空心钢罐道实测最小壁厚为15.59mm。2#主井主箕斗罐道（卸载侧）方形空心钢罐道实测最小壁厚为15.71mm。2#主井主箕斗罐道（装载侧）方形空心钢罐道实测最小壁厚为15.61mm。2#主井副箕斗罐道（卸载侧）方形空心钢罐道实测最小壁厚为16.03mm。2#主井副箕斗罐道（装载侧）方形空心钢罐道实测最小壁厚为15.41mm。	
49	GX-B1311/21-3-25006	2025. 6. 3	副井1#排水管（东）$\Phi 377 \times 10$无缝钢管实测最小壁厚为10.26mm，$\Phi 377 \times 18$无缝钢管实测最小壁厚为18.37mm。副井2#排水管（西）$\Phi 377 \times 10$无缝钢管实测最小壁厚为10.20mm，$\Phi 377 \times 18$无缝钢管实测最小壁厚为18.32mm。回风井3#排水管$\Phi 377 \times 18$无缝钢管实测最小壁厚为18.29mm，回风井4#排水管$\Phi 377 \times 18$无缝钢管实测最小壁厚为18.14mm。	

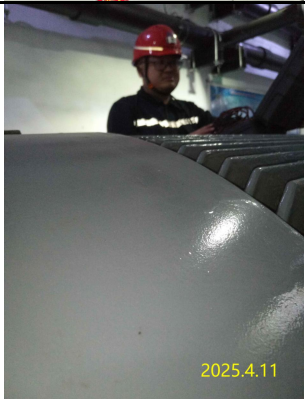
50	GX-B1301/23-3-25004	2025年6月5日	综合判定:合格。	
51	GX-B1301/23-3-25005	2025年6月5日	综合判定:合格。	
52	GX-B1301/23-3-25006	2025年6月5日	综合判定:合格。	

53	GX-B1301/23-3-25007	2025年6月5日	综合判定:合格。	
54	GX-B1323/21-3-25140~25144	2025年6月5日	所检项目合格。	
55	GX-B1323/21-3-25145~25151	2025年6月5日	所检项目合格。	

56	GX-B1323/21-3-25152~25160	2025年6月5日	所检项目合格。	 2025.03.03
57	GX-B1323/21-3-25161~25168	2025年6月5日	所检项目合格。	 2025.03.04
58	GX-B1329/21-3-25116	2025. 6. 5	所检项目合格。	 2025.04.19 11:41

59	GX-B1329/21-3-25117	2025. 6. 5	所检项目合格。	 2025.04.20 12:32
60	GX-B1329/21-3-25118~25119	2025. 6. 5	所检项目合格。	 2025.04.20 11:26
61	GX-B1329/21-3-25120	2025. 6. 5	所检项目合格。	 2025.04.20 13:43

62	GX-B1495/20-3-251896~251900	2025年6月5日	本次共检高压交流断路器5台，5台所检项目合格。	
63	GX-B1495/20-3-251891~251892	2025年6月5日	本次共检高压交流断路器2台，2台所检项目合格。	
64	GX-B1495/20-3-251893~251895	2025年6月5日	本次共检高压交流断路器3台，3台所检项目合格。	

65	GX-B1495/20-3-251901~251903	2025年6月5日	本次共检高压交流断路器3台，3台所检项目合格。	
66	GX-B1323/21-3-25270~25274	2025年6月6日	所检项目合格。	
67	GX-B1323/21-3-25275~25279	2025年6月6日	所检项目合格。	