


| 序号 | 报告编号 | 发布日期 | 结论 | 影像资料 |
|----|---------------------|----------|-----------------------|--|
| 97 | GX-B1350/21-4-25042 | 2025/6/6 | 本次共检验接地装置5处，5处所检项目合格。 |  |
| 98 | GX-B1350/21-4-25043 | 2025/6/6 | 本次共检验接地装置2处，2处所检项目合格。 |  |
| 99 | GX-B1350/21-4-25044 | 2025/6/6 | 本次共检验接地装置4处，4处所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------|----------|-----------------------|---|
| 100 | GX-B1350/21-4-25045 | 2025/6/6 | 本次共检验接地装置2处，2处所检项目合格。 |  |
| 101 | GX-B1350/21-4-25046 | 2025/6/6 | 所检项目合格。 |  |
| 102 | GX-B1350/21-4-25047 | 2025/6/6 | 本次共检验接地装置2处，2处所检项目合格。 |  |
| 103 | GX-B1350/21-4-25048 | 2025/6/6 | 所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------|----------|-----------------------|---|
| 104 | GX-B1350/21-4-25049 | 2025/6/6 | 本次共检验接地装置2处，2处所检项目合格。 |  |
| 105 | GX-B1350/21-4-25050 | 2025/6/6 | 本次共检验接地装置3处，3处所检项目合格。 |  |
| 106 | GX-B1350/21-4-25051 | 2025/6/6 | 本次共检验接地装置2处，2处所检项目合格。 |  |
| 107 | GX-B1350/21-4-25052 | 2025/6/6 | 本次共检验接地装置3处，3处所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|----------|----------------------------|---|
| 108 | GX-B1495/20-4-251253~251256 | 2025/6/6 | 本次共检高压开关柜4面，4面高压开关柜所检项目合格。 |  |
| 109 | GX-B1310/21-4-25091 | 2025.6.6 | 符合标准要求 |  |
| 110 | GX-B1310/21-4-25092 | 2025.6.6 | 符合标准要求 |  |
| 111 | GX-B1310/21-4-25093 | 2025.6.6 | 符合标准要求 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------------|----------|----------------------------------|---|
| 112 | GX-B1352/21-4-25447~25466 | 2025/6/9 | 本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关20台,20台所检项目合格。 |  |
| 113 | GX-B1352/21-4-25467~25472 | 2025/6/9 | 本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关6台,6台所检项目合格。 |  |
| 114 | GX-B1352/21-4-25473~25478 | 2025/6/9 | 本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关6台,6台所检项目合格。 |  |
| 115 | GX-B1352/21-4-25479~25494 | 2025/6/9 | 本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关16台,16台所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------------|----------|---|---|
| 116 | GX-B1352/21-4-25495~25502 | 2025/6/9 | <p>本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关8台,8台所检项目合格。</p> |  |
| 117 | GX-B1352/21-4-25503~25524 | 2025/6/9 | <p>本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关22台,22台所检项目合格。</p> |  |
| 118 | GX-B1352/21-4-25525~25535 | 2025/6/9 | <p>本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关11台,11台所检项目合格。</p> |  |
| 119 | GX-B1352/21-4-25536~25542 | 2025/6/9 | <p>本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关7台,7台所检项目合格。</p> |  |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|----------|---|---|--|
| 120 | GX-B1352/21-4-25543~25547 | 2025/6/9 | 本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关5台,5台所检项目合格。 。 |  | |
| 121 | GX-B1352/21-4-25548~25553 | 2025/6/9 | 本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关6台,6台所检项目合格。 。 |  | |
| 122 | GX-B1352/21-4-25554~25561 | 2025/6/9 | 本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关8台,8台所检项目合格。 。 |  | |
| 123 | GX-B1359/21-4-25147~25155 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置9台,9台所检项目合格。 目合格。 |  | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|--|---|
| 124 | GX-B1359/21-4-25156~25162 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置7台,7台所检项目合格。 | |  <p>2025/4/1</p> |
| 125 | GX-B1359/21-4-25163~25170 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置8台,8台所检项目合格。 | |  <p>2025/4/2</p> |
| 126 | GX-B1359/21-4-25171~25175 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置5台,5台所检项目合格。 | |  <p>2025/4/5</p> |
| 127 | GX-B1359/21-4-25176~25178 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置3台,3台所检项目合格。 | |  <p>2025/4/6</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------------|----------|---------------------------------|---|
| 128 | GX-B1359/21-4-25179~25185 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置7台,7台所检项目合格。 |  |
| 129 | GX-B1359/21-4-25186~25188 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置3台,3台所检项目合格。 |  |
| 130 | GX-B1359/21-4-25189~25192 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置4台,4台所检项目合格。 |  |
| 131 | GX-B1359/21-4-25193~25195 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置3台,3台所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------------|----------|--|---|
| 132 | GX-B1359/21-4-25196~25200 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置5台,5台所检项目合格。 |  |
| 133 | GX-B1359/21-4-25201~25208 | 2025/6/9 | 本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置8台,8台所检项目合格。 |  |
| 134 | GX-B1405/21-4-25002 | 2025.6.9 | 所检电能质量供电电压偏差符合GB/T 12325-2008《电能质量供电电压偏差》标准要求。 |  |
| 135 | GX-B1406/21-4-25002 | 2025.6.9 | 所检电能质量电压波动、电压闪变符合GB/T 12326-2008《电能质量电压波动和闪变》标准要求。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|--|---|
| 136 | GX-B1407/21-4-25002 | 2025. 6. 9 | 所检电能质量电压不平衡度符合GB/T 15543-2008 《电能质量 三相电压不平衡》标准要求。 |  |
| 137 | GX-B1408/21-4-25002 | 2025. 6. 9 | 所检电能质量电力系统频率偏差符合GB/T 15945-2008 《电能质量 电力系统频率偏差》标准要求。 |  |
| 138 | GX-B1499/23-4-25014 | 2025. 6. 10 | 除吨水百米电耗超限外，其余所检项目合格。 |  |
| 139 | GX-B1499/23-4-25015 | 2025. 6. 10 | 除吨水百米电耗超限外，其余所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|------------------------------|---|
| 140 | GX-B1499/23-4-25016 | 2025. 6. 10 | 除吨水百米电耗 超限外，其余所 检项目合格。 |  <p>2025-05-28</p> |
| 141 | GX-B1499/23-4-25017 | 2025. 6. 10 | 所检项目合格。 |  <p>2025-05-28</p> |
| 142 | GX-B1499/23-4-25018 | 2025. 6. 10 | 所检项目合格。 |  <p>2025-05-28</p> |
| 143 | GX-B1499/23-4-25019 | 2025. 6. 10 | 所检项目合格。 |  <p>2025-05-28</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|------------------------------|--|
| 144 | GX-B1499/23-4-25023 | 2025. 6. 10 | 所检项目合格。 |  <p>2025. 5. 28</p> |
| 145 | GX-B1499/23-4-25024 | 2025. 6. 10 | 所检项目合格。 |  <p>2025. 5. 28</p> |
| 146 | GX-B1499/23-4-25025 | 2025. 6. 10 | 所检项目合格。 |  <p>2025. 5. 28</p> |
| 147 | GX-B1499/23-4-25026 | 2025. 6. 10 | 除吨水百米电耗 超限外，其余所 检项目合格。 |  <p>2025. 5. 28</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|------------------------------|---|
| 148 | GX-B1499/23-4-25027 | 2025. 6. 10 | 除吨水百米电耗 超限外，其余所 检项目合格。 |  |
| 149 | GX-B1499/23-4-25028 | 2025. 6. 10 | 除吨水百米电耗 超限外，其余所 检项目合格。 |  |
| 150 | GX-B1308/23-4-25005 | 2025. 6. 10 | 综合判定：合格 。 |  |
| 151 | GX-B1499/23-4-25020 | 2025. 6. 10 | 所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|----------|---|
| 152 | GX-B1499/23-4-25021 | 2025. 6. 10 | 所检项目合格。 |  |
| 153 | GX-B1499/23-4-25022 | 2025. 6. 10 | 所检项目合格。 |  |
| 154 | GX-B1308/23-4-25003 | 2025. 6. 11 | 综合判定：合格。 |  |
| 155 | GX-B1499/23-4-25004 | 2025. 6. 11 | 所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|--------------|---|
| 156 | GX-B1499/23-4-25005 | 2025. 6. 11 | 所检项目合格。 |  |
| 157 | GX-B1499/23-4-25006 | 2025. 6. 11 | 所检项目合格。 |  |
| 158 | GX-B1323/21-4-25178~25182 | 2025. 6. 12 | 所检项目合格。 。 |  |
| 159 | GX-B1323/21-4-25183~25187 | 2025. 6. 12 | 所检项目合格。 。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|--------------|---|
| 160 | GX-B1323/21-4-25188~25190 | 2025. 6. 12 | 所检项目合格。 。 |  |
| 161 | GX-B1323/21-4-25191~25192 | 2025. 6. 12 | 所检项目合格。 。 |  |
| 162 | GX-B1350/21-4-25036 | 2025/6/12 | 所检项目合格。 |  |
| 163 | GX-B1350/21-4-25037 | 2025/6/12 | 所检项目合格。 |  |

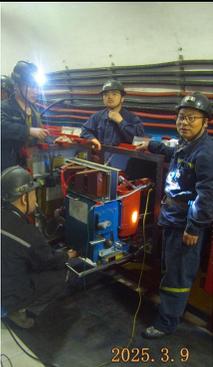
| | | | | |
|-----|---------------------|-----------|---------|--|
| 164 | GX-B1350/21-4-25038 | 2025/6/12 | 所检项目合格。 |  |
| 165 | GX-B1350/21-4-25039 | 2025/6/12 | 所检项目合格。 |  |
| 166 | GX-B1350/21-4-25040 | 2025/6/12 | 所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|------------------------------|--|
| 167 | GX-B1350/21-4-25041 | 2025/6/12 | 本次共检验接地装置2处，2处所检项目合格。 |  |
| 168 | GX-B1358/21-4-25004 | 2025/6/12 | 所检项目合格。 |  |
| 169 | GX-B1495/20-4-25569~25579 | 2025. 6. 12 | 本次共检高压开关柜11面，11面高压开关柜所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|------------------------------|--|
| 170 | GX-B1495/20-4-25580~25593 | 2025. 6. 12 | 本次共检高压开关柜14面，14面高压开关柜所检项目合格。 |  |
| 171 | GX-B1495/20-4-25594~25613 | 2025. 6. 12 | 本次共检高压开关柜20面，20面高压开关柜所检项目合格。 |  |
| 172 | GX-B1495/20-4-25614~25625 | 2025. 6. 12 | 本次共检高压开关柜12面，12面高压开关柜所检项目合格。 |  |

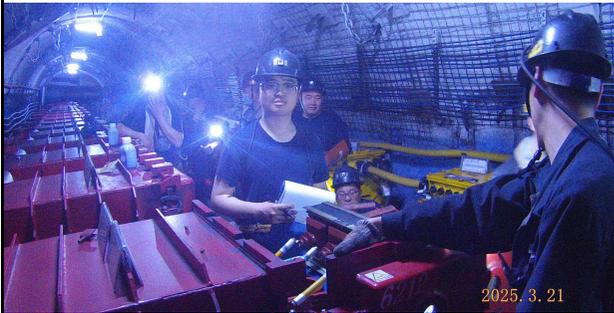
| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|------------------------------|--|
| 173 | GX-B1495/20-4-25626~25635 | 2025. 6. 12 | 本次共检高压开关柜10面，10面高压开关柜所检项目合格。 |  |
| 174 | GX-B1495/20-4-25636~25649 | 2025. 6. 12 | 本次共检高压开关柜14面，14台高压开关柜所检项目合格。 |  |
| 175 | GX-B1495/20-4-25650~25667 | 2025. 6. 12 | 本次共检高压开关柜18面，18面高压开关柜所检项目合格。 |  |

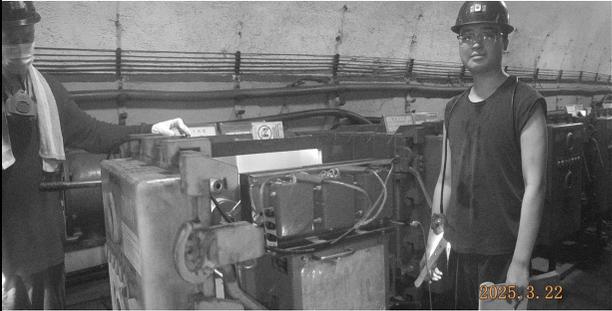
| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 176 | GX-B1495/20-4-25668~25685 | 2025. 6. 12 | 本次共检高压开关柜18面，18面高压开关柜所检项目合格。 |  |
| 177 | GX-B1495/20-4-25686~25700 | 2025. 6. 12 | 本次共检高压开关柜15面，15面高压开关柜所检项目合格。 |  |
| 178 | GX-B1495/20-4-25709~25730 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置22台，22台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |

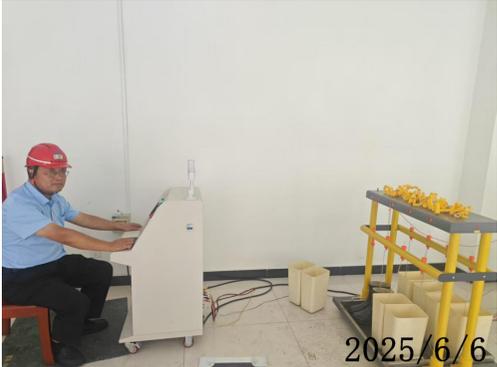
| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 179 | GX-B1495/20-4-25731~25752 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置22台，22台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |
| 180 | GX-B1495/20-4-25753~25765 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置13台，13台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |
| 181 | GX-B1495/20-4-25766~25768 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置3台，3台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 182 | GX-B1495/20-4-25769~25795 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置27台，27台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |
| 183 | GX-B1495/20-4-25796~25815 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置20台，20台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |
| 184 | GX-B1495/20-4-25816~25841 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置26台，26台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 185 | GX-B1495/20-4-25842~25859 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置18台，18台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |
| 186 | GX-B1495/20-4-25860~25877 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置18台，18台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |
| 187 | GX-B1495/20-4-25878~25907 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置30台，30台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 188 | GX-B1495/20-4-25908~25931 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置24台，24台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |
| 189 | GX-B1495/20-4-25932~25951 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置20台，20台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |
| 190 | GX-B1495/20-4-25952~25985 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置34台，34台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|--------------------------------------|--|
| 191 | GX-B1495/20-4-25986~251005 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置20台，20台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |
| 192 | GX-B1495/20-4-251006~251029 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置24台，24台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |
| 193 | GX-B1495/20-4-25701~25708 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置8台，8台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|-----------------------------|-------------|------------------------------------|--|
| 194 | GX-B1495/20-4-251030~251038 | 2025. 6. 12 | 本次共检防爆型高压配电装置9台，9台防爆型高压配电装置所检项目合格。 |  <p>2025. 3. 28</p> |
| 195 | GX-B1328/20-4-25072 | 2025. 6. 13 | 本次共检绝缘手套2只，2只所检项目合格。 |  <p>2025/6/6</p> |
| 196 | GX-B1328/20-4-25073 | 2025. 6. 13 | 本次共检绝缘靴2只，2只所检项目合格。 |  <p>2025/6/6</p> |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|----------------------|--|
| 197 | GX-B1328/20-4-25074 | 2025. 6. 13 | 所检项目合格。 |  |
| 198 | GX-B1328/20-4-25079 | 2025. 6. 13 | 本次共检绝缘手套2只，2只所检项目合格。 |  |
| 199 | GX-B1328/20-4-25080 | 2025. 6. 13 | 本次共检绝缘靴2只，2只所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|---------|--|
| 200 | GX-B1328/20-4-25081 | 2025. 6. 13 | 所检项目合格。 |  |
| 201 | GX-B1328/20-4-25082 | 2025. 6. 13 | 所检项目合格。 |  |
| 202 | GX-B1499/23-4-25007 | 2025. 6. 16 | 所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|---------|--|
| 203 | GX-B1499/23-4-25008 | 2025. 6. 16 | 所检项目合格。 |  |
| 204 | GX-B1499/23-4-25009 | 2025. 6. 16 | 所检项目合格。 |  |
| 205 | GX-B1499/23-4-25010 | 2025. 6. 16 | 所检项目合格。 |  |

| | | | | |
|-----|---------------------|-------------|---------------|---|
| 206 | GX-B1301/23-4-25008 | 2025. 6. 16 | 综合判定:合格。 。 |  |
|-----|---------------------|-------------|---------------|---|