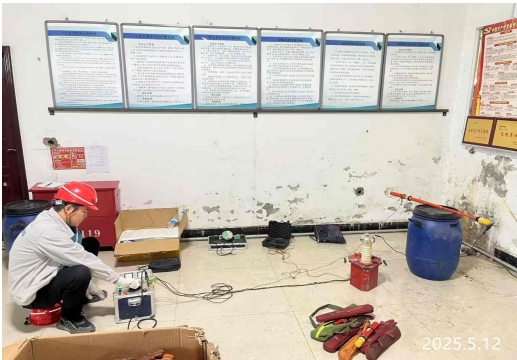
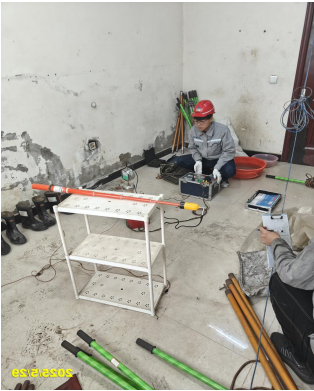
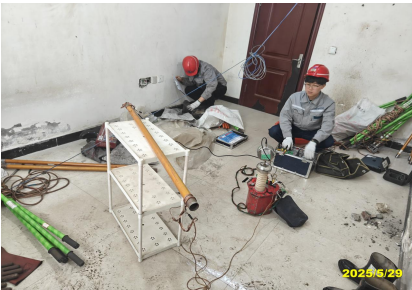


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1423/20-Y-25015	2025年6月6日	综合判定：合格	
2	GX-B1423/20-Y-25016	2025年6月6日	综合判定：合格	


3	GX-B1495/20-Y-25187~25192	2025. 6. 9	本次共检高压开关设备6台，6台高压开关设备所检项	
4	GX-B1323/21-Y-25001~25002	2025. 6. 9	所检项目合格。	

5	GX-B1328/20-Y-25051	2025. 6. 9	本次共检验电器6支，6支验电器所检项目合格。	
6	GX-B1328/20-Y-25052	2025. 6. 9	本次共检携带式接地和接地短路装置1组，1组携带式接地和接地短路装置所检项目合格。	

7	GX-B1321/20-Y-25125~25132	2025年6月9日	本次共检煤矿用电力电缆8条，8条煤矿用电力电缆所检项目合格。	
8	GX-B1328/20-Y-25046	2025年6月12日	本次共检验电器20支，20支验电器所检项目合格。	

9	GX-B1328/20-Y-25047	2025年6月12日	本次共检便携式接地和接地短路装置15组，15组便携式接地和接地短路装置所检项目合格。	
10	GX-B1328/20-Y-25048	2025年6月12日	本次共检绝缘杆15支，15支绝缘杆所检项目合格。	

11	GX-B1321/20-Y-25133~25136	2025年6月12日	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所检 项目合格。	
12	GX-B1321/20-Y-25137~25140	2025年6月12日	本次共检煤矿用电力电 缆4条，4条煤矿用电力 电缆所检项目合格。	

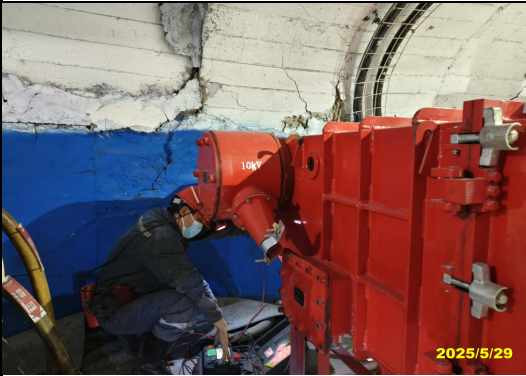13	GX-B1321/20-Y-25141~25151	2025年6月12日	本次共检电力电缆 11条，11条电力电缆所 检项目合格。	
14	GX-B1321/20-Y-25152~25156	2025年6月12日	本次共检电力电缆 5条，5条电力电缆所检 项目合格。	

15	GX-B1321/20-Y-25157~25165	2025年6月12日	本次共检煤矿用电力电缆9条，9条煤矿用电力电缆所检项目合格。	
16	GX-B1321/20-Y-25166~25168	2025年6月12日	本次共检煤矿用电力电缆3条，3条煤矿用电力电缆所检项目合格。	

17	GX-B1321/20-Y-25169~25173	2025年6月12日	本次共检电力电缆 5条，5条电力电缆所检 项目合格。	
18	GX-B1301/25-Y-25001	2025. 6. 12	综合判定:合格。	

19	GX-B1321/20-Y-25174~25181	2025. 6. 11	本次共检电力电缆 8条，8条电力电缆所检 项目合格。	
20	GX-B1321/20-Y-25182~25191	2025. 6. 11	本次共检电力电缆 10条，10条电力电缆所 检项目合格。	

21	GX-B1321/20-Y-25192~25195	2025. 6. 11	本次共检电力电缆 4条，4条电力电缆所检 项目合格。	
22	GX-B1321/20-Y-25196~25201	2025. 6. 11	本次共检电力电缆 6条，6条电力电缆所检 项目合格。	


23	GX-B1301/25-Y-25002	2025. 6. 13	综合判定:合格。	
24	GX-B1404/20-Y-25005	2025. 6. 12	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

25	GX-B1404/20-Y-25006	2025. 6. 12	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
26	GX-B1404/20-Y-25009	2025. 6. 12	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

27	GX-B1404/20-Y-25010	2025. 6. 12	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
28	GX-B1404/20-Y-25007	2025年6月12日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

29	GX-B1404/20-Y-25008	2025年6月12日	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
30	GX-B1312/20-Y-25088~25092	2025年6月12日	本次共检煤矿用变压器5台，5台煤矿用变压器所检项目合格。	

31	GX-B1312/20-Y-25094~25099	2025年6月12日	本次共检煤矿用变压器6台，6台煤矿用变压器所检项目合格。	
32	GX-B1312/20-Y-25101~25103	2025年6月12日	本次共检煤矿用防爆干式变压器3台，3台煤矿用防爆干式变压器所检项目合格。	

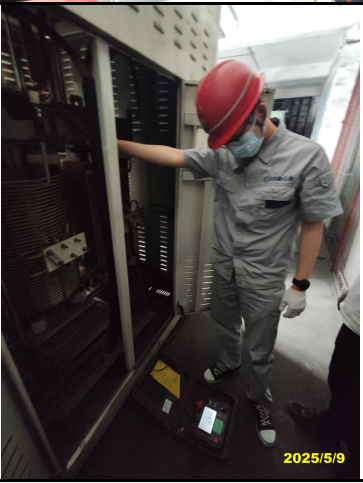33	GX-B1312/20-Y-25104~25107	2025年6月12日	本次共检煤矿用变压器 4台，4台煤矿用变压器 所检项目合格。	
34	GX-B1312/20-Y-25108~25109	2025年6月12日	本次共检煤矿用变压器 2台，2台煤矿用变压器 所检项目合格。	

35

GX-B1515/22-Y-25004

2025. 6. 16

所检项目合格。

