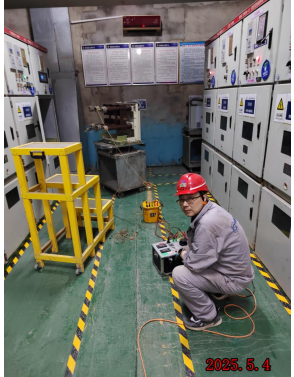


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
9	GX-B1328/20-4-25070	2025. 7. 4	本次共检绝缘手套 48只，48只绝缘手套合格。	
10	GX-B1328/20-4-25071	2025. 7. 9	本次共检绝缘靴48只， 48只绝缘靴合格。	
11	GX-B1328/20-4-25059	2025. 7. 9	本次共检绝缘手套 60只，60只绝缘手套合格。	

12	GX-B1328/20-4-25060	2025. 7. 9	本次共检绝缘靴60只， 60只绝缘靴合格。	
13	GX-B1328/20-4-25061	2025. 7. 9	本次共检验电器23支， 23支验电器合格。	
14	GX-B1328/20-4-25062	2025. 7. 9	本次共检便携式短路接 地线23组，23组便携式 短路接地线合格。	

15	GX-B1328/20-4-25063	2025. 7. 9	本次共检验电器2支，2支验电器合格。	
16	GX-B1328/20-4-25064	2025. 7. 9	本次共检携带式短路接地线2组，2组携带式短路接地线合格。	
17	GX-B1323/21-4-25233	2025. 7. 7	所检项目合格。	

18	GX-B1451/20-4-25264~25282	2025. 7. 7	本次共检高压开关柜19面，19面高压开关柜所检项目合格。	
19	GX-B1451/20-4-25283~25308	2025. 7. 7	本次共检高压开关柜26面，26面高压开关柜所检项目合格。	
20	GX-B1451/20-4-25309~25330	2025. 7. 7	本次共检高压开关柜22面，22面高压开关柜所检项目合格。	

21	GX-B1451/20-4-25331~25348	2025. 7. 7	本次共检高压开关柜18面，18面高压开关柜所检项目合格。	
22	GX-B1451/20-4-25349	2025. 7. 7	所检项目合格。	
23	GX-B1451/20-4-25350~25351	2025. 7. 7	本次共检高压开关柜2面，2面高压开关柜所检项目合格。	

24	GX-B1336/22-4-25001	2025. 7. 7	所检项目合格。	
25	GX-B1336/22-4-25002~25003	2025. 7. 7	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。	
26	GX-B1336/22-4-25004~25005	2025. 7. 7	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。	

27	GX-B1336/22-4-25006~25007	2025. 7. 7	本次共检母线2条，2条母线所检项目合格。	 2025. 5. 5
28	GX-B1320/16-4-25004~25006	2025. 7. 7	本次共检继电保护装置3台，3台继电保护装置所检项目合格。	 2025. 5. 6
29	GX-B1320/16-4-25007~25009	2025. 7. 7	本次共检继电保护装置3台，3台继电保护装置所检项目合格。	 2025. 5. 7

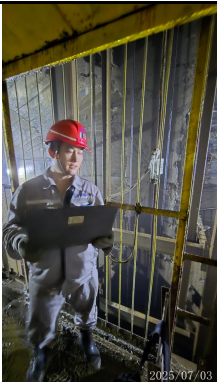
30	GX-B1499/23-4-25049	2025. 7. 7	所检项目合格。	
31	GX-B1499/23-4-25050	2025. 7. 7	所检项目合格。	
32	GX-B1499/23-4-25051	2025. 7. 7	所检项目合格。	

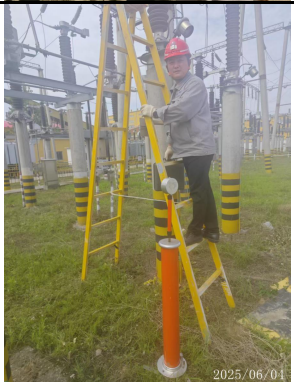
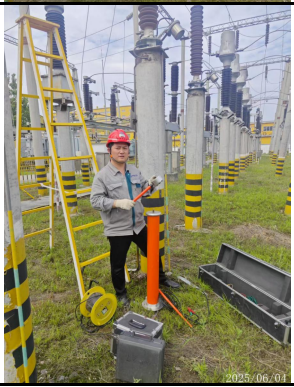
33	GX-B1308/25-4-25004	2025. 7. 9	综合判定：合格。	
34	GX-B1499/25-4-25011	2025. 7. 9	所检项目合格。	
35	GX-B1499/25-4-25012	2025. 7. 9	所检项目合格。	

36	GX-B1499/25-4-25013	2025. 7. 9	所检项目合格。	
37	GX-B1312/20-4-25339	2025. 7. 9	所检项目合格。	
38	GX-B1312/20-4-25340	2025. 7. 9	所检项目合格。	

39	GX-B1495/20-4-2584164~251468	2025. 7. 9	本次共检高压开关柜5面，5面高压开关柜所检项目合格。	
40	GX-B1321/20-4-25711~25712	2025. 7. 9	本次共检电力电缆2条，2条电力电缆所检项目合格。	
41	GX-B1598/24-4-25013	2025/7/8	实测钢丝绳有效截面积损失百分比最大为1.37%，小于5%为正常。	

42	GX-B1598/24-4-25014	2025/7/8	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.27%，小于5%为正常 。		
43	GX-B1598/24-4-25015	2025/7/8	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.04%，小于5%为正常 。		
44	GX-B1598/24-4-25016	2025/7/8	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.25%，小于5%为正常 。		

45	GX-B1598/24-4-25017	2025/7/8	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.13%，小于5%为正常 。	
46	GX-B1598/24-4-25018	2025/7/8	实测钢丝绳有效截面积 损失百分比最大为 1.23%，小于5%为正常 。	
47	GX-B1559/22-4-25007	2025. 7. 11	所检项目合格。	

48	GX-B1559/22-4-25008	2025. 7. 11	所检项目合格。	
49	GX-B1451/20-4-25371~25376	2025. 7. 11	本次共检隔离开关 6台，6台所检项目合格。 。	
50	GX-B1329/21-4-25160~25161	2025. 7. 10	本次共检氧化锌避雷器 2组，2组氧化锌避雷器 所检项目合格。	

51	GX-B1451/20-4-25368~25370	2025. 7. 10	本次共检高压交流断路器3台，3台所检项目合格。	
52	GX-B1329/21-4-25156~25157	2025. 7. 10	本次共检氧化锌避雷器2组，2组氧化锌避雷器所检项目合格。	
53	GX-B1329/21-4-25158~25159	2025. 7. 10	本次共检氧化锌避雷器2组，2组氧化锌避雷器所检项目合格。	

54	GX-B1328/20-4-25065	2025. 7. 10	本次共检绝缘手套 64只，64只绝缘手套合格。	 2025. 5. 5
55	GX-B1328/20-4-25066	2025. 7. 10	本次共检绝缘鞋32只， 32只绝缘鞋合格。	 2025. 5. 5
56	GX-B1328/20-4-25067	2025. 7. 10	本次共检绝缘杆1组，1 组绝缘杆合格。	 2025. 5. 5

57	GX-B1328/20-4-25068	2025. 7. 10	本次共检便携式短路接地线8套，8套便携式短路接地线所检项目合格。	
58	GX-B1328/20-4-25069	2025. 7. 10	本次共检验电器10支，10支验电器合格。	
59	GX-B1451/20-4-25352~25353	2025. 7. 10	本次共检高压交流断路器2台，2台所检项目合格。	

60	GX-B1451/20-4-25354~25355	2025. 7. 10	本次共检高压交流断路器2台，2台所检项目合格。	
61	GX-B1451/20-4-25356~25361	2025. 7. 10	本次共检隔离开关6台，6台所检项目合格。	
62	GX-B1451/20-4-25362~25367	2025. 7. 10	本次共检隔离开关6台，6台所检项目合格。	