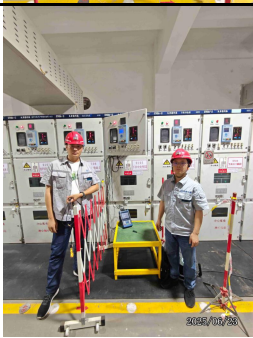


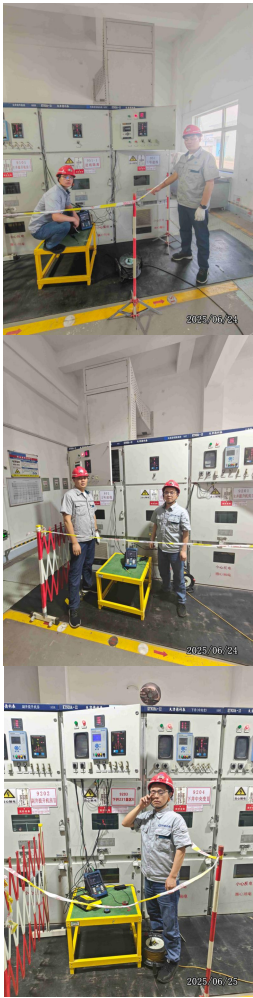
序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
47	GX-B1354/20-2-25001	2025. 7. 9	合格	
48	GX-B1354/20-2-25002	2025. 7. 9	合格	
49	GX-B1404/20-2-25001	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

50	GX-B1404/20-2-25002	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
51	GX-B1404/20-2-25003	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
52	GX-B1404/20-2-25004	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

53	GX-B1404/20-2-25005	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。
54	GX-B1404/20-2-25006	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。
55	GX-B1404/20-2-25007	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。



56	GX-B1404/20-2-25008	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。
57	GX-B1404/20-2-25009	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。
58	GX-B1404/20-2-25010	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。



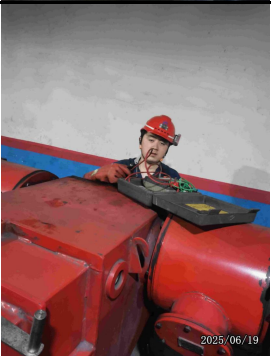
59	GX-B1404/20-2-25011	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。
60	GX-B1404/20-2-25012	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。
61	GX-B1404/20-2-25013	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。



62	GX-B1404/20-2-25014	2025. 7. 11	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
63	GX-B1301/25-2-25014	2025. 7. 14	综合判定:合格。	
64	GX-B1301/25-2-25013	2025. 7. 11	综合判定:合格。	

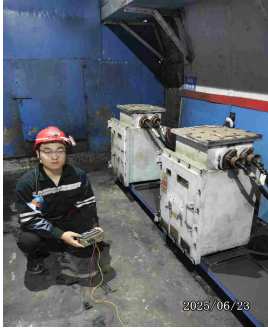
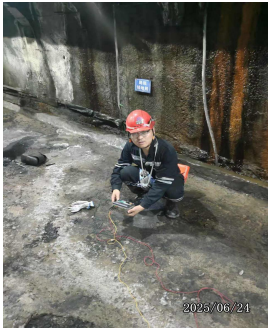
65	GX-B1416/22-2-25002	2025. 7. 14	综合判定：合格。		
66	GX-B1416/22-2-25003	2025. 7. 14	综合判定：合格。		
67	GX-B1416/22-2-25004	2025. 7. 14	综合判定：合格。		

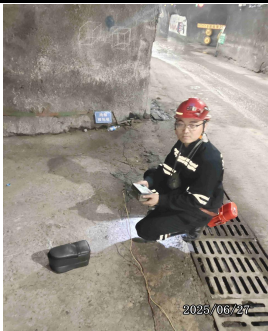
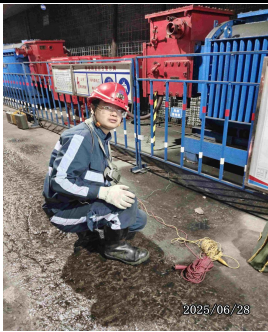
68	GX-B1321/20-2-25277~25281	2025. 7. 7	本次共检验电力电缆 5条, 5条所检项目合格。			
69	GX-B1321/20-2-25282~25287	2025. 7. 7	本次共检验电力电缆 6条, 6条所检项目合格。			
70	GX-B1321/20-2-25266~25268	2025. 7. 2	本次共检验电力电缆 3条, 3条所检项目合格。			

71	GX-B1321/20-2-25269~25275	2025. 7. 2	本次共检验电力电缆 7条, 7条所检项目合格。			
72	GX-B1321/20-2-25276	2025. 7. 2	所检项目合格。			
73	GX-B1328/20-2-25080	2025. 7. 14	本次共检绝缘手套12 只, 12只绝缘手套合格。			

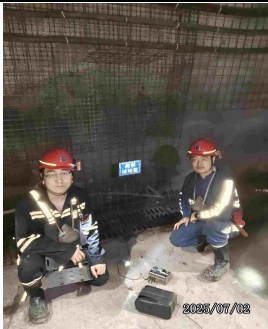
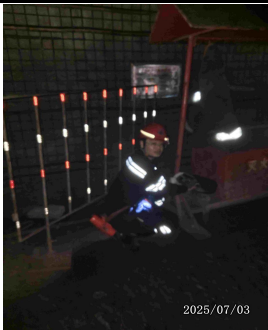
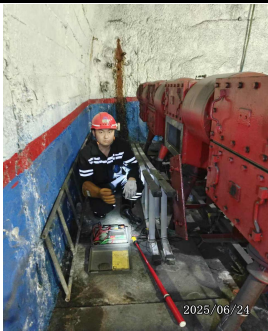
74	GX-B1328/20-2-25081	2025. 7. 14	本次共检绝缘靴12只， 12只绝缘靴合格。		 2025/06/29
75	GX-B1328/20-2-25082	2025. 7. 14	本次共检验电器3支，3支 验电器合格。		 2025/06/29
76	GX-B1328/20-2-25083	2025. 7. 14	本次共检携带式接地和 接地短路装置3组，3组携 带式接地和接地短路装置 合格。		 2025/06/29

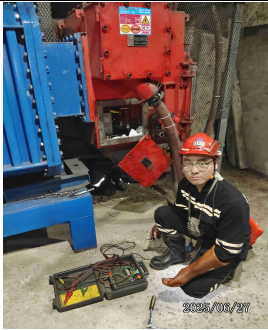
77	GX-B1360/21-2-25001~25029	2025. 7. 14	本次共检验低压断路器29台，29台所检项目合格。	
78	GX-B1451/20-2-25705~25714	2025. 7. 14	本次共检高压开关柜10台，10台所检项目合格。 。	
79	GX-B1416/22-2-25001	2025. 7. 11	综合判定：合格。	

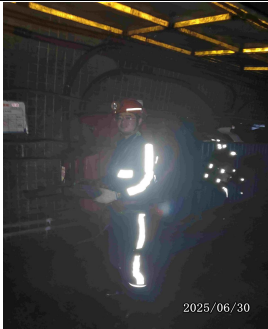
80	GX-B1350/21-2-25031	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 4处，4处接地装置所检项目合格。	
81	GX-B1350/21-2-25032	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 6处，6处接地装置所检项目合格。	
82	GX-B1350/21-2-25033	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 12处，12处接地装置所检项目合格。	

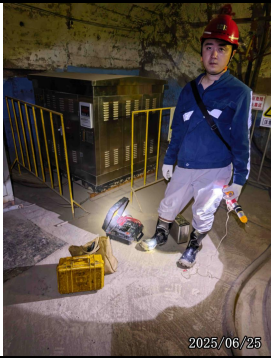
83	GX-B1350/21-2-25034	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 4处，4处接地装置所检项目合格。		
84	GX-B1350/21-2-25035	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 6处，6处接地装置所检项目合格。		
85	GX-B1350/21-2-25036	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 4处，4处接地装置所检项目合格。		

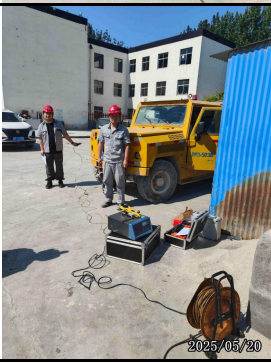
86	GX-B1350/21-2-25037	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 2处，2处接地装置所检项目合格。	 2025/06/29
87	GX-B1350/21-2-25038	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 10处，10处接地装置所检项目合格。	 2025/06/30
88	GX-B1350/21-2-25039	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 4处，4处接地装置所检项目合格。	 2025/07/01

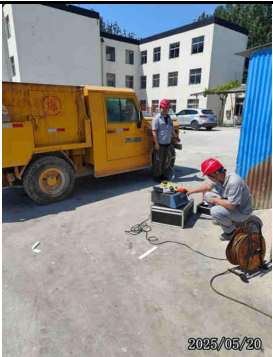
89	GX-B1350/21-2-25040	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 26处，26处接地装置所检 项目合格。	 2025/07/16	
90	GX-B1350/21-2-25041	2025. 7. 16	本次共检验接地装置 16处，16处接地装置所检 项目合格。	 2025/07/03	
91	GX-B1321/20-2-25301~25307	2025. 7. 16	本次共检验电力电缆 7条, 7条所检项目合格。	 2025/06/21	

92	GX-B1321/20-2-25308~25311	2025. 7. 16	本次共检验电力电缆 4条, 4条所检项目合格。		
93	GX-B1321/20-2-25312~25318	2025. 7. 16	本次共检验电力电缆 7条, 7条所检项目合格。		
94	GX-B1321/20-2-25319~25325	2025. 7. 16	本次共检验电力电缆 7条, 7条所检项目合格。		

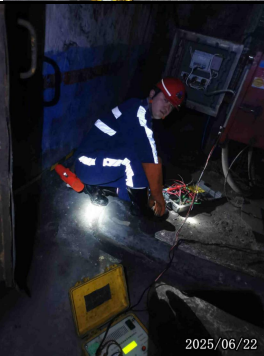
95	GX-B1321/20-2-25326~25327	2025. 7. 16	本次共检验电力电缆 2条, 2条所检项目合格。		
96	GX-B1321/20-2-25328~25333	2025. 7. 16	本次共检验电力电缆 6条, 6条所检项目合格。		
97	GX-B1321/20-2-25334~25337	2025. 7. 16	本次共检验电力电缆 4条, 4条所检项目合格。		

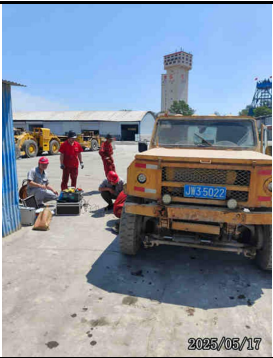
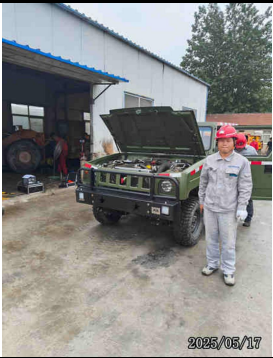
98	GX-B1321/20-2-25338~25344	2025. 7. 16	本次共检验电力电缆 7条, 7条所检项目合格。	
99	GX-B1321/20-2-25345~25347	2025. 7. 16	本次共检验电力电缆 3条, 3条所检项目合格。	
100	GX-B1313/21-2-25233~25240	2025. 7. 14	所检项目合格	

101	GX-B1611/23-2-25021	2025/7/15	所检项目合格。		
102	GX-B1611/23-2-25022	2025/7/15	所检项目合格。		
103	GX-B1611/23-2-25023	2025/7/15	所检项目合格。		

104	GX-B1611/23-2-25024	2025/7/15	所检项目合格。			
105	GX-B1611/23-2-25025	2025/7/15	所检项目合格。			
106	GX-B1611/23-2-25026	2025/7/15	所检项目合格。			

107	GX-B1611/23-2-25027	2025/7/15	所检项目合格。		 2025/05/24	
108	GX-B1612/23-2-25096	2025/7/9	所检项目合格。		 2025/05/17	
109	GX-B1312/20-2-25093~25094	2025. 7. 4	本次共检电力变压器 2台，2台所检项目合格。		 2025/06/16	

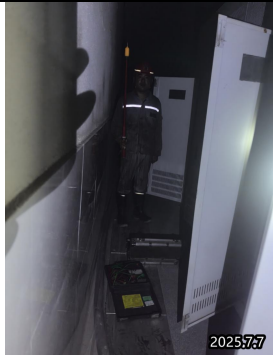
110	GX-B1312/20-2-25095~25096	2025. 7. 4	本次共检电力变压器 2台，2台所检项目合格。	
111	GX-B1312/20-2-25097~25098	2025. 7. 7	本次共检电力变压器 2台，2台所检项目合格。	
112	GX-B1612/23-2-25097	2025/7/9	所检项目合格。	

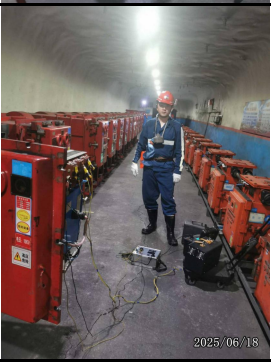
113	GX-B1612/23-2-25098	2025/7/9	所检项目合格。	
114	GX-B1612/23-2-25099	2025/7/9	所检项目合格。	
115	GX-B1612/23-2-25100	2025/7/9	所检项目合格。	

116	GX-B1612/23-2-25101	2025/7/9	所检项目合格。	
117	GX-B1612/23-2-25102	2025/7/9	所检项目合格。	
118	GX-B1612/23-2-25103	2025/7/9	所检项目合格。	

119	GX-B1612/23-2-25104	2025/7/9	所检项目合格。	
120	GX-B1612/23-2-25105	2025/7/9	所检项目合格。	
121	GX-B1612/23-2-25106	2025/7/9	所检项目合格。	

122	GX-B1612/23-2-25107	2025/7/9	所检项目合格。		
123	GX-B1322/21-2-25441~25445	2025. 07. 17	本次共检验电力电缆 5条，5条电力电缆所检项目合格。		
124	GX-B1322/21-2-25446	2025. 07. 18	所检项目合格。		

125	GX-B1313/21-2-25246~25255	2025. 07. 18	本次共检电力变压器 10台，10台所检项目合格。 。			
126	GX-B1451/20-2-25717~25738	2025. 07. 18	本次共检高压开关柜 22台，22台所检项目合格。 。			
127	GX-B1304/21-2-25012	2025. 7. 14	综合判定：合格。			

128	GX-B495/25-2-25592~25599	2025. 7. 7	所检项目合格			
129	GX-B495/25-2-25600~25615	2025. 7. 7	所检项目合格			
130	GX-B495/25-2-25616~25622	2025. 7. 7	所检项目合格			

131	GX-B495/25-2-25623~25636	2025. 7. 7	所检项目合格			
132	GX-B495/25-2-25637~25642	2025. 7. 7	所检项目合格			
133	GX-B495/25-2-25643~25654	2025. 7. 7	所检项目合格			

134	GX-B495/25-2-25655~25664	2025. 7. 7	所检项目合格			
135	GX-B495/25-2-25665~25670	2025. 7. 7	所检项目合格			
136	GX-B495/25-2-25671~25690	2025. 7. 7	所检项目合格			

137	GX-B495/25-2-25691~25702	2025. 7. 7	所检项目合格	 A photograph of a worker wearing a red hard hat and safety glasses, working on a piece of equipment. A bright light source is visible, illuminating the work area. The date 2025/06/22 is visible in the bottom right corner of the image.
-----	--------------------------	------------	--------	--