

序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
46	GX-B1329/21-1-25104~25112	2025. 9. 16	本次共检氧化锌避雷器9组，9组氧化锌避雷器所检项目合格。	
47	GX-B1322/21-1-25256~25260	2025. 9. 16	本次共检验电力电缆5条，5条所检项目合格。	

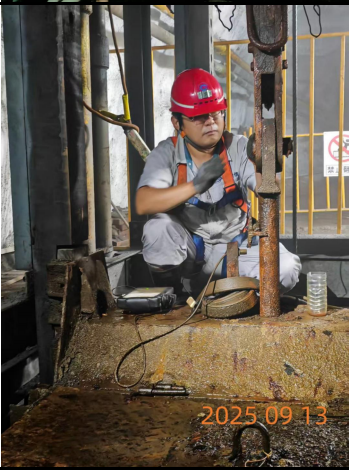
48	GX-B1350/21-1-25032	2025. 9. 16	本次共检接地装置 3处，3处接地装置所 检项目合格。	
49	GX-B1451/20-1-25460~25466	2025. 9. 16	本次共检高压开关柜7 台, 7台高压开关柜所 检项目合格。	

50	GX-B1329/21-1-25113	2025. 9. 15	本次共检氧化锌避雷器1组，1组氧化锌避雷器所检项目合格。	
51	GX-B1350/21-1-25033	2025. 9. 19	所检项目合格	

52	GX-B1305/21-1-25020	2025. 9. 19	综合判定：合格	
53	GX-B1305/21-1-25021	2025. 9. 19	综合判定：合格	

54	GX-B1305/21-1-25022	2025. 9. 19	综合判定：合格			
55	GX-B1305/21-1-25023	2025. 9. 19	综合判定：合格			

56	GX-B1305/21-1-25024	2025. 9. 19	综合判定：合格	
57	GX-B1310/21-1-25241	2025. 9. 18	符合标准要求	

58	GX-B1310/21-1-25242	2025. 9. 18	符合标准要求			
59	GX-B1310/21-1-25243	2025. 9. 18	符合标准要求			

60	GX-B1404/20-1-25018	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
61	GX-B1404/20-1-25019	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

62	GX-B1404/20-1-25020	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
63	GX-B1404/20-1-25021	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

64	GX-B1313/21-1-25161~25163	2025. 9. 22	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。	
----	---------------------------	-------------	----------------------------	---