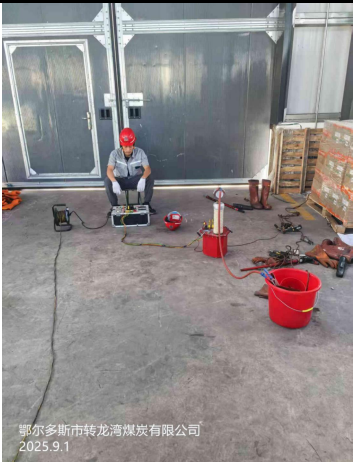
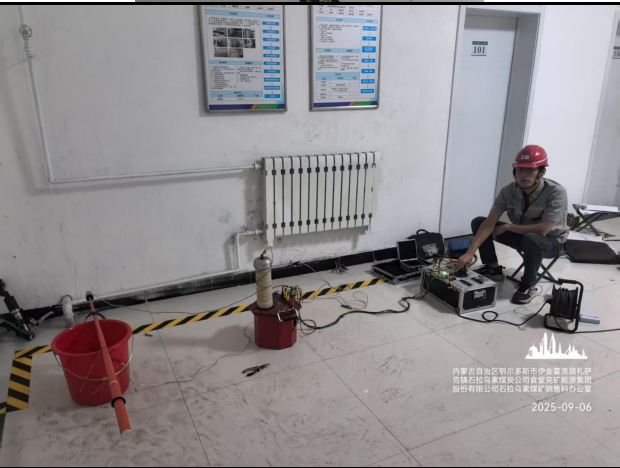


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
5	GX-B1328/20-P-25118	2025. 9. 16	本次共检绝缘手套70只，70只绝缘手套合格。	 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 2025.9.1
6	GX-B1328/20-P-25123	2025. 9. 16	本次共检绝缘手套79只，79只绝缘手套合格。	 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 2025.9.2

7	GX-B1328/20-P-25133	2025. 9. 22	本次共检绝缘胶垫40件，40件绝缘胶垫合格。	 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗扎萨克镇石拉乌素煤炭分公司鑫源煤矿能源集团股份有限公司石拉乌素煤矿销售科办公室 2025-09-06
8	GX-B1328/20-P-25139	2025. 9. 22	本次共检绝缘胶垫40件，40件绝缘胶垫合格。	 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗扎萨克镇石拉乌素煤炭分公司鑫源煤矿能源集团股份有限公司石拉乌素煤矿销售科办公室 2025-09-07

9	GX-B1328/20-P-25147	2025. 9. 22	本次共检绝缘台8个， 8个绝缘台所检项目合格。	 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025-09-10
10	GX-B1328/20-P-25128	2025. 9. 22	本次共检绝缘手套24 只，24只绝缘手套合格。	 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 2025-09-06

11	GX-B1328/20-P-25129	2025. 9. 22	本次共检绝缘鞋 24只，24只绝缘鞋合格。 。	
12	GX-B1328/20-P-25130	2025. 9. 22	本次共检验电器 12支，12支验电器合格。 。	

13	GX-B1328/20-P-25131	2025. 9. 22	本次共检绝缘杆 10套，10套绝缘杆合格。 。	 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 满图拉沟煤矿有限公司安全监察部 2025-09-06
14	GX-B1328/20-P-25132	2025. 9. 22	本次共检携带式接地 和接地短路装置8套， 8套携带式接地和接地 短路装置合格。	 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 满图拉沟煤矿有限公司安全监察部 2025-09-06

15	GX-B1328/20-P-25134	2025. 9. 22	本次共检绝缘手套54只，54只绝缘手套合格。	
16	GX-B1328/20-P-25135	2025. 9. 22	本次共检绝缘鞋44只，44只绝缘鞋合格。	

17	GX-B1328/20-P-25136	2025. 9. 22	本次共检验电器 16支，16支验电器合格。 。	 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 克旗石拉乌素煤业有限公司 克旗石拉乌素煤业有限公司 2025-09-07
18	GX-B1328/20-P-25138	2025. 9. 22	本次共检便携式接地 和接地短路装置 21套，21套便携式接地 和接地短路装置合格。 。	 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 克旗石拉乌素煤业有限公司 克旗石拉乌素煤业有限公司 2025-09-07

19	GX-B1404/20-P-25029	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025.9.2
20	GX-B1404/20-P-25030	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025.9.2

21	GX-B1404/20-P-25031	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
22	GX-B1404/20-P-25032	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

23	GX-B1404/20-P-25033	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025.9.3
24	GX-B1404/20-P-25034	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025.9.3

25	GX-B1404/20-P-25035	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
26	GX-B1404/20-P-25036	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

27	GX-B1404/20-P-25037	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
28	GX-B1404/20-P-25038	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

29	GX-B1404/20-P-25039	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025.9.2
30	GX-B1404/20-P-25040	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025.9.2

31	GX-B1404/20-P-25041	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
32	GX-B1404/20-P-25042	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

33	GX-B1404/20-P-25043	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
34	GX-B1404/20-P-25044	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

35	GX-B1404/20-P-25045	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
36	GX-B1404/20-P-25046	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

37	GX-B1404/20-P-25047	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025.9.2
38	GX-B1404/20-P-25048	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 2025.9.3

39	GX-B1404/20-P-25049	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
40	GX-B1404/20-P-25050	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

41	GX-B1404/20-P-25051	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
42	GX-B1404/20-P-25052	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

43	GX-B1404/20-P-25053	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
44	GX-B1404/20-P-25054	2025. 9. 22	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

45	GX-B1312/20-P-25428~25431	2025. 9. 22	本次共检防爆干式变压器4台，4台防爆干式变压器所检项目合格。	 内蒙古自治区鄂尔多斯市 伊金霍洛旗乌兰木伦镇窝兔沟煤矿 2025.9.3
----	---------------------------	-------------	--------------------------------	---