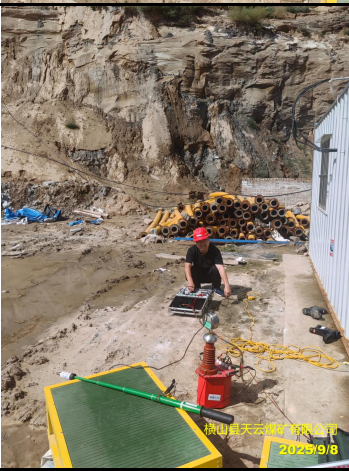


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
46	GX-B1319/21-P-25017	2025. 9. 17	所检项目合格。	
47	GX-B1547/20-P-25044	2025. 9. 17	所检项目合格。	

48	GX-B1328/20-P-25114	2025. 9. 23	本次共检绝缘手套80只，80只绝缘手套合格。	
49	GX-B1328/20-P-25115	2025. 9. 23	本次共检绝缘靴80只，80只绝缘靴合格。	

50	GX-B1328/20-P-25116	2025. 9. 22	本次共检绝缘手套88只，88只绝缘手套合格。	 地址：下海煤矿 时间：2025. 09. 07
51	GX-B1328/20-P-25117	2025. 9. 22	本次共检绝缘手套88只，88只绝缘手套合格。	 地址：下海煤矿 时间：2025. 09. 07

52	GX-B1416/22-P-25005	2025. 9. 23	综合判定：合格。	
53	GX-B1328/20-P-25142	2025. 9. 24	本次共检绝缘靴 36只，36只绝缘靴合格。 。	

54	GX-B1328/20-P-25141	2025. 9. 24	本次共检绝缘手套36只，36只绝缘手套合格。	
55	GX-B1328/20-P-25143	2025. 9. 24	本次共检验电器18支，18支验电器合格。	

56	GX-B1328/20-P-25144	2025. 9. 24	本次共检携带式接地和接地短路装置9套，9套携带式接地和接地短路装置合格。		
57	GX-B1328/20-P-25145	2025. 9. 24	本次共检绝缘杆6套，6套绝缘杆合格。		

58	GX-B1328/20-P-25146	2025. 9. 24	本次共检绝缘台9套， 9套绝缘台所检项目合格。	
59	GX-B1404/20-P-25055	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总 谐波畸变率、各次谐 波电压含有率、谐波 电流符合GB/T 14549- 1993 《电能质量 公用 电网谐波》要求。	

60	GX-B1404/20-P-25056	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
61	GX-B1404/20-P-25057	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

62	GX-B1404/20-P-25058	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 地址：肇庆怀集 时间：2025.09.05
63	GX-B1404/20-P-25059	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 地址：肇庆怀集 时间：2025.09.04

64	GX-B1404/20-P-25060	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 地址：华亭煤矿 时间：2025.09.04
65	GX-B1404/20-P-25061	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 地址：华亭煤矿 时间：2025.09.06

66	GX-B1404/20-P-25062	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
67	GX-B1404/20-P-25063	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

68	GX-B1404/20-P-25064	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
69	GX-B1404/20-P-25065	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

70	GX-B1404/20-P-25066	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
71	GX-B1404/20-P-25067	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

72	GX-B1404/20-P-25068	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
73	GX-B1404/20-P-25069	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

74	GX-B1404/20-P-25070	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
75	GX-B1404/20-P-25071	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

76	GX-B1404/20-P-25072	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
77	GX-B1404/20-P-25073	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

78	GX-B1404/20-P-25074	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
79	GX-B1404/20-P-25075	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

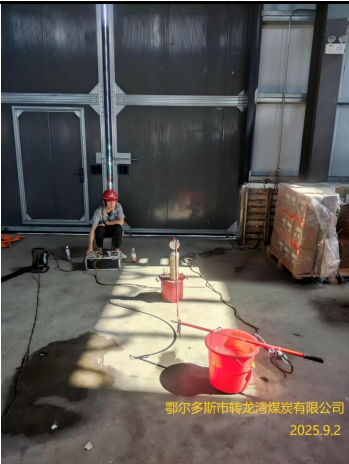
80	GX-B1404/20-P-25076	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 地址：华亭煤矿 时间：2025.09.05
81	GX-B1404/20-P-25077	2025. 9. 30	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	 地址：华亭煤矿 时间：2025.09.05

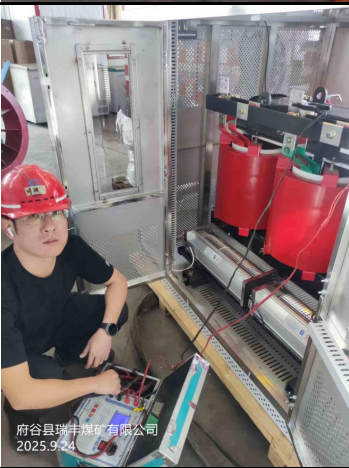
82	GX-B1354/20-P-25001	2025. 9. 30	合格	
83	GX-B1354/20-P-25002	2025. 9. 30	合格	

84	GX-B1354/20-P-25003	2025. 9. 30	合格	
85	GX-B1328/20-P-25119	2025. 9. 29	本次共检绝缘鞋 72只，72只绝缘鞋合格。 。	 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 2025.9.1

86	GX-B1328/20-P-25120	2025. 9. 29	本次共检验电器 14支，14支验电器合格。 。	 鄂尔多斯市转龙湾煤业有限公司 2025.9.1
87	GX-B1328/20-P-25122	2025. 9. 29	本次共检便携式接地 和接地短路装置 14套，14套便携式接地 和接地短路装置合格。 。	 鄂尔多斯市转龙湾煤业有限公司 2025.9.1

88	GX-B1328/20-P-25124	2025. 9. 29	本次共检绝缘鞋 46只，46只绝缘鞋合格。 。	 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 2025.9.2
89	GX-B1328/20-P-25125	2025. 9. 29	本次共检验电器 18支，18支验电器合格。 。	 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 2025.9.2

90	GX-B1328/20-P-25126	2025. 9. 29	本次共检绝缘杆5套， 5套绝缘杆合格。	 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 2025.9.2
91	GX-B1328/20-P-25127	2025. 9. 29	本次共检携带式接地 和接地短路装置 19套，19套携带式接地 和接地短路装置合格 。	 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 2025.9.2

92	GX-B1328/20-P-25121	2025. 9. 29	本次共检绝缘杆7套， 7套绝缘杆合格。	 鄂尔多斯市转龙湾煤炭有限公司 2025.9.1
93	GX-B1312/20-P-25443~25444	2025. 9. 30	本次共检电力变压器2 台，2台电力变压器所 检项目合格。	 府谷县瑞丰煤矿有限公司 2025.9.24