



序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1321/20-5-25903~25905	2025/12/1	本次共检电力电缆3条，3条电力电缆合格。	
2	GX-B1310/21-5-25291	2025. 12. 1	符合标准要求。	

3	GX-B1310/21-5-25292	2025. 12. 1	符合标准要求。		
4	GX-B1310/21-5-25293	2025. 12. 1	符合标准要求。		

5	GX-B1310/21-5-25294	2025. 12. 1	符合标准要求。	
6	GX-B1310/21-5-25295	2025. 12. 1	符合标准要求。	

7	GX-B1310/21-5-25296	2025. 12. 1	符合标准要求。		
8	GX-B1310/21-5-25297	2025. 12. 1	符合标准要求。		

9	GX-B1310/21-5-25298	2025. 12. 1	符合标准要求。	
10	GX-B1310/21-5-25299	2025. 12. 1	符合标准要求。	

11	GX-B1310/21-5-25300	2025. 12. 1	符合标准要求。		
12	GX-B1310/21-5-25301	2025. 12. 1	符合标准要求。		

13	GX-B1310/21-5-25302	2025. 12. 1	符合标准要求。	
14	GX-B1310/21-5-25303	2025. 12. 1	符合标准要求。	



15	GX-B1310/21-5-25304	2025. 12. 1	符合标准要求。	
16	GX-B1310/21-5-25305	2025. 12. 1	符合标准要求。	



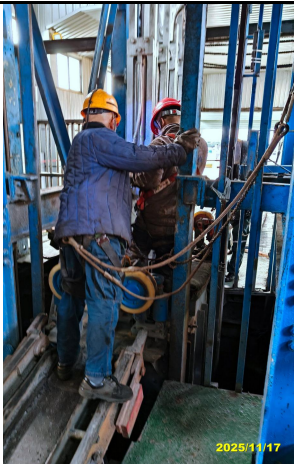

17	GX-B1310/21-5-25306	2025. 12. 1	符合标准要求。	
18	GX-B1310/21-5-25307	2025. 12. 1	符合标准要求。	

19	GX-B1310/21-5-25308	2025. 12. 1	符合标准要求。	
20	GX-B1310/21-5-25309	2025. 12. 1	符合标准要求。	

21	GX-B1310/21-5-25284	2025. 12. 1	符合标准要求。	
22	GX-B1310/21-5-25287	2025/12/3	符合标准要求。	

23	GX-B1310/21-5-25288	2025/12/3	符合标准要求。	
24	GX-B1310/21-5-25289	2025/12/3	符合标准要求。	

25	GX-B1310/21-5-25290	2025/12/3	符合标准要求。	
26	GX-B1427/21-5-25021	2025/12/3	符合标准要求。	

27	GX-B1427/21-5-25022	2025/12/3	符合标准要求。	
28	GX-B1428/21-5-25022	2025/12/3	无缺陷迹痕显示。	



29	GX-B1428/21-5-25023	2025/12/3	无缺陷迹痕显示。	
30	GX-B1495/25-5-251445~251448	2025/12/3	本次共检高压开关柜4台，4台高压开关柜所检项目合格。	



31	GX-B1451/20-5-25943~25967	2025. 12. 4	本次共检高压开关柜25台, 25台高压开关柜所检项目合格。	
32	GX-B1451/20-5-25968~25983	2025. 12. 4	本次共检高压开关柜16台, 16台高压开关柜所检项目合格。	

33	GX-B1451/20-5-25984~25996	2025. 12. 4	本次共检高压开关柜13台, 13台高压开关柜所检项目合格。	
34	GX-B1451/20-5-25997~25998	2025. 12. 4	本次共检高压开关柜2台, 2台高压开关柜所检项目合格。	

35	GX-B1451/20-5-251010~251029	2025. 12. 4	本次共检高压开关柜20台, 20台高压开关柜所检项目合格。	
36	GX-B1451/20-5-251030~251040	2025. 12. 4	本次共检高压开关柜11台, 11台高压开关柜所检项目合格。	

37	GX-B1451/20-5-251041~251054	2025. 12. 4	本次共检高压开关柜14台, 14台高压开关柜所检项目合格。	
38	GX-B1451/20-5-251055~251060	2025. 12. 4	本次共检高压开关柜6台, 6台高压开关柜所检项目合格。	

39	GX-B1312/20-5-25778-25779	2025. 12. 5	本次共检防爆干式变压器2台，2台防爆干式变压器所检项目合格。	
40	GX-B1310/21-5-25318	2025/12/8	符合标准要求。	