
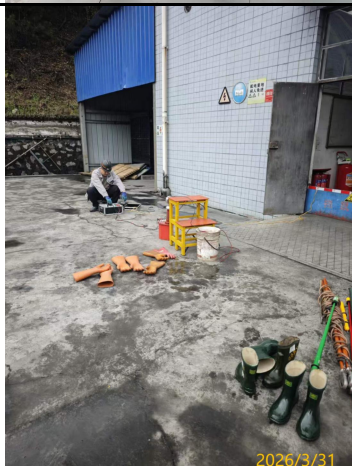


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1328/26-7-26012	2026/5/6	本次共检绝缘手套24只，24只绝缘手套合格。	
2	GX-B1328/26-7-26013	2026/5/6	本次共检绝缘靴20只，20只绝缘靴合格。	

3	GX-B1328/26-7-26014	2026/5/6	本次共检便携式接地和接地短路装置10套，10套便携式接地和接地短路装置合格。 。	
4	GX-B1328/26-7-26015	2026/5/6	本次共检验电器10只，10只验电器合格。 。	

5	GX-B1328/26-7-26016	2026/5/6	本次共检绝缘杆1组， 1组绝缘杆合格。	
6	GX-B1328/26-7-26022	2026/5/6	本次共检绝缘手套54 只，54只绝缘手套合格。	


7	GX-B1328/26-7-26023	2026/5/6	本次共检绝缘靴 46只，46只绝缘靴合格。 。	 <p>2026/3/31</p>
8	GX-B1328/26-7-26024	2026/5/6	本次共检验电器 20只，20只验电器合格。 。	 <p>2026/3/31</p>


9	GX-B1328/26-7-26025	2026/5/6	本次共检便携式接地和接地短路装置10套，10套便携式接地和接地短路装置合格。		
10	GX-B1321/26-7-26366~26371	2026/5/6	本次共检电力电缆6条，6条电力电缆所检项目合格。		

11	GX-B1495/26-7-261121~261124	2026. 5. 7	本次共检高压开关设备4台，4台高压开关设备所检项目合格。	
12	GX-B1495/26-7-261125~261130	2026. 5. 7	本次共检高压开关设备6台，6台高压开关设备所检项目合格。	



13	GX-B1350/21-7-26021	2026. 5. 8	本次共检验接地装置 2处，2处所检项目合格。	
14	GX-B1350/21-7-26022	2026. 5. 8	本次共检验接地装置 2处，2处所检项目合格。	

15	GX-B1352/26-7-26148~26165	2026. 5. 8	<p>本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关18台, 18台所检项目合格。</p>	
16	GX-B1352/26-7-26133~26147	2026. 5. 8	<p>本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关15台, 15台所检项目合格。</p>	

17	GX-B1352/26-7-26166~26190	2026. 5. 8	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关25台, 25台所检项目合格。	
18	GX-B1352/26-7-26191~26199	2026. 5. 8	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关9台, 9台所检项目合格。	

19	GX-B1359/26-7-26061~26067	2026. 5. 8	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置7台,7台所检项目合格。	 <p>2026/4/4</p>
20	GX-B1359/26-7-26068~26070	2026. 5. 8	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置3台,3台所检项目合格。	 <p>2026/4/5</p>

21	GX-B1359/26-7-26071~26074	2026. 5. 8	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置4台,4台所检项目合格。	 <p>2026/4/6</p>
22	GX-B1359/26-7-26075~26086	2026. 5. 8	本次共检矿用隔爆型照明信号综合保护装置12台,12台所检项目合格。	 <p>2026/4/7</p>

23	GX-B1358/26-7-26001	2026. 5. 8	所检项目合格。	
24	GX-B1358/26-7-26002	2026. 5. 8	所检项目合格。	

25	GX-B1404/26-7-26005	2026. 5. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	
26	GX-B1404/26-7-26006	2026. 5. 8	<p>所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。</p>	

27	GX-B1404/26-7-26007	2026. 5. 8	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	
28	GX-B1404/26-7-26008	2026. 5. 8	所检电网谐波电压总谐波畸变率、各次谐波电压含有率、谐波电流符合 GB/T 14549-1993 《电能质量 公用电网谐波》要求。	

29	GX-B1354/26-7-26004	2026. 5. 8	合格。	 <p>2026/4/4</p>
30	GX-B1352/26-7-26001~26003	2026/5/8	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关3台,3台所检项目合格。	 <p>2026/3/2</p>

31	GX-B1352/26-7-26048~26060	2026/5/8	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关13台,13台所检项目合格。	
32	GX-B1352/26-7-26061~26072	2026/5/8	本次共检矿用防爆低压交流真空馈电开关12台,12台所检项目合格。	

33	GX-B1312/26-7-26218~26221	2026/5/8	本次共检电力变压器4台，4台电力变压器所检项目合格。	 <p>2026.3.7</p>
34	GX-B1312/26-7-26382~26384	2026/5/8	本次共检电力变压器3台，3台电力变压器所检项目合格。	 <p>2026.4.14</p>

35	GX-B1352/26-7-26198~26208	2026. 5. 8	所检项目合格。		
36	GX-B1352/26-7-26209~26216	2026. 5. 8	所检项目合格。		

37	GX-B1352/26-7-26217~26221	2026. 5. 8	所检项目合格。	
38	GX-B1352/26-7-26222~26234	2026. 5. 8	所检项目合格。	

39	GX-B1352/26-7-26235~26252	2026. 5. 8	所检项目合格。			
40	GX-B1359/26-7-26091~26095	2026. 5. 8	所检项目合格。			

41	GX-B1359/26-7-26096~26097	2026. 5. 8	所检项目合格。		
42	GX-B1359/26-7-26098~26100	2026. 5. 8	所检项目合格。		

43	GX-B1350/21-7-26018	2026. 5. 8	所检项目合格。	 <p>2026. 3. 14</p>
44	GX-B1354/26-7-26006	2026. 5. 8	所检项目合格。	 <p>2026. 3. 20</p>

45	GX-B1328/26-7-26037	2026/5/9	本次共检绝缘手套52只，52只绝缘手套合格。	
46	GX-B1328/26-7-26038	2026/5/9	本次共检绝缘靴52只，52只绝缘靴合格。	

47	GX-B1323/26-7-26032~26035	2026/5/11	所检项目合格。	
48	GX-B1323/26-7-26024~26028	2026/5/11	所检项目合格。	