



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L3372



鲁 能源 20 02

报告编号: GX-B1364/25-A-26612

煤矿用阻燃电缆 安全检测检验报告

委托单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿

受检单位: 山西潞安环保能源开发股份有限公司五阳煤矿

检测检验类别: 投用前检测检验



中检集团公信安全科技有限公司

注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 本报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测八站 3066635

检测二站 3066776

检测九站 3066651

检测三站 3066778

检测十站 3055017

检测四站 3066779

检测十一站 3055317

检测五站 3066715

检测十二站 3055013

检测六站 3066691

检测十三站 3066707

检测七站 3066796

材料检验站 3066765

技术服务一室 3055855

技术服务二室 3055865

技术服务三室 3066020

技术服务四室 3066786

技术服务五室 3066021

技术服务六室 3055150

技术服务七室 3055635

综合试验室 3055020

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团

中检集团公信安全科技有限公司

煤矿用阻燃电缆安全检测检验报告

编号: GX-B1364/25-A-26612

共 3 页 第 2 页

检测检验用仪器设备一览表



序号	名称	规格型号	唯一性标识	准确度等级/ 不确定度/ 最大允许误差	有效期
1	矿用电缆负载 燃烧试验机	DLRF-3000A	049-07	/	2026.11.13
2	单根绝缘电线 电缆垂直燃烧 试验装置	YN52029A	073-02	/	2026.12.9
3	钢卷尺	5m	08-34	1mm	2027.2.26
4	电子数显卡尺	0-150mm	04-11	0.01mm	2027.2.25

本页以下空白

一、检验环境: 温度: 28.0 °C 相对湿度: 61.9 %
二、检测检验项目:

序号	检测项目		单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	负载条件下的 燃烧试验	续燃时间	s	<240	3	合格
					3	
					3	
	炭化长度		mm	<150	87 82 83	合格
2	单根电线电缆 垂直燃烧试验	上支架下缘和 炭化部分起始 点间的距离	mm	>50	381	合格
		燃烧向下延伸 至距离上支架 的下缘的距离	mm	≤540	507	合格

三、样品编号: 2607DL612
样品图片

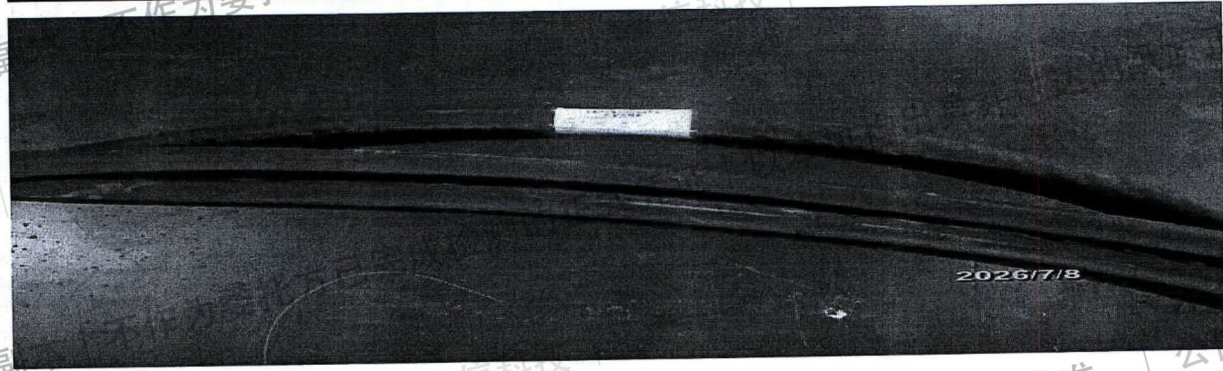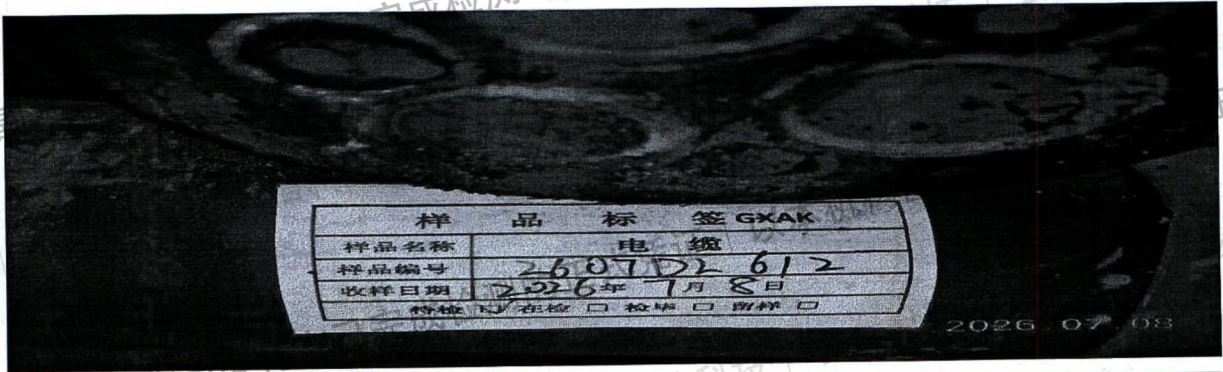

不作为委托方已完成检测的正式凭证

公信科技 | 公信科技 | 公信科技

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技


明宇科技
 MINGYU TECHNOLOGY
 安全标志编号: **MTA231339**
安徽凌宇电缆科技有限公司



产品合格证

产品名称: 采煤机金属屏蔽编织加强型橡套软电缆

型号规格: MCPTB-S-1.9/3.3KV 3*95+3*35/3+3*(2*4)+G mm²

型号规格:	MCPIB-S 1.9/3.5kV 3+3+3+3+3 (2+1) TG
长度:	1330 m
制造标准:	Q/LYJS32.01-2025, GB43069-2023

检验编号: 026397_2603060087-010841-02

检 验 员: 张磊

出厂日期: 2026-05-01 9:42:27

地址: 安徽省无为县龙庵工业区高新大道龙庵东路1号 邮编: 238371

地址：安徽省无为县龙庵工业区内高新大道龙庵东路1号
服务热线：0553-2538877
邮编：238371
传真：0553-2533578

公信科技 | 公信科技 | 公信科技

公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技 | 公信科技

以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本



安全生产检测检验机构 资质证书

机构名称: 中检集团公信安全科技有限公司

法定代表人: 阮国栋

证书编号: 鲁 能源 20 02

统一社会信用代码: 91370400665749438D

有效期至: 2030年01月12日


批准的业务范围准许使用以下标志
(业务范围详见附件)



(发证机关盖章)

2026 年 03 月 18 日

行政审批专用章

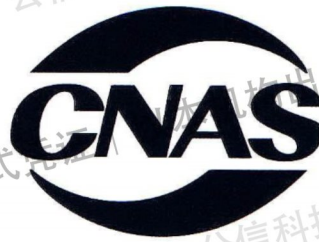

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS L3372)

兹证明:

中检集团公信安全科技有限公司

(法人: 中检集团公信安全科技有限公司)

山东省枣庄市市中区清泉西路1号, 277100

符合 ISO/IEC 17025: 2017《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见标有相同认可注册号的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2023-01-27

截止日期: 2029-01-26



中国合格评定国家认可委员会授权人

(Handwritten signature)

中国合格评定国家认可委员会 (CNAS) 经国家认证认可监督管理委员会 (CNCA) 授权, 负责实施合格评定国家认可制度。
CNAS是国际实验室认可合作组织 (ILAC) 和亚太认可合作组织 (APAC) 的互认协议成员。
本证书的有效性可登录 www.cnas.org.cn 获认可的机构名录查询。

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

致力科技服务

促进安全发展

中检集团公信安全科技有限公司

地址：山东省枣庄市市中区清泉西路1号

电话：0632-3396380

传真：0632-3055682

邮箱：lmaj@163.com

网址：www.gxanke.com

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准



2026.07.09



CIC
中国中检

2026.07.09