

不作为委托方已完成检测的正式凭证

公信科技



中国认可
国际互认
检测

TESTING
正式凭证



纸质正本为准
电力设施承试二级
许可证号
1-6-00057-2015

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

鲁 应急 25 01

报告编号:GX-B1329/26-5-26610~26612

公信科技

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

氧化锌避雷器 检测检验报告

公信科技

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

委托单位: 广西凭祥翔悦投资有限公司广西凭祥市那标方解石矿
受检单位: 广西凭祥翔悦投资有限公司广西凭祥市那标方解石矿
设备名称: 氧化锌避雷器
型号规格: YH5WS-17/50TLQ
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026年7月7日

公信科技

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

公信科技

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司



公信科技

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

公信科技

监管公示副本

不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准

公信科技

公信科技

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准 | 监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司 氧化锌避雷器检测检验报告

报告编号:GX-B1329/26-5-26610~26612

共 5 页 第 2 页

检验用主要仪器设备

[illegible]

(本表以下空白)

报告编号:GX-B1329/26-5- 26610

共 5 页 第 3 页

中检集团公信安全科技有限公司 氧化锌避雷器检测检验报告

基本信息

型号规格	YH5WS-17/50TLQ	设备编号	/	使用场所	翔悦采石场场区
额定电压(kV)	17	系统工作电压(kV)	10	出厂编号	/
生产单位	/	出厂日期	/	用途	翔悦搅拌站专变

检验环境

环境温度(℃)	24.2	环境湿度(%RH)	68.7
---------	------	-----------	------

检验项目及检验结果

1、绝缘电阻

序号	编号	绝缘电阻 (MΩ)	标准要求	单项判定
1	A	53000	35 kV以上, 不低于2500 MΩ; 35 kV及以下, 不低于1000 MΩ; 1kV以下, 大于0.5MΩ且不是无穷大。	合格
2	B	52000		
3	C	58000		

2、直流参考电压(U_{1mA})及0.75倍 U_{1mA} 下的泄漏电流

2.1 直流参考电压(U_{1mA})

序号	编号	初始值(kV)	U_{1mA} (kV)	初始值- U_{1mA} 初始值	标准要求	单项判定
1	A	26.4	26.8	-1.5%	所测得的电压 U_{1mA} 值与初始值或制造厂给定值相比较, 变化率不大于±5%。	合格
2	B	26.3	26.5	-0.8%		
3	C	26.8	26.3	1.9%		

2.2 0.75倍 U_{1mA} 下的泄漏电流

序号	编号	实测值(μA)	标准要求	单项判定
1	A	3	泄漏电流值不大于50 μA。	合格
2	B	2		
3	C	4		

3、检测检验结论: 所检项目合格。

报告编号:GX-B1329/26-5- 26611

共 5 页 第 4 页

3、检测检验结论：所检项目合格。

报告编号:GX-B1329/26-5- 26612

共 5 页 第 5 页

中检集团公信安全科技有限公司
氧化锌避雷器检测检验报告

基本信息

型号规格	YH5WS-17/50TLQ	设备编号	/	使用场所	翔悦采石场场区
额定电压(kV)	17	系统工作电压(kV)	10	出厂编号	/
生产单位	/	出厂日期	/	用途	翔悦采石场2号专变

检验环境

环境温度(℃)	24.3	环境湿度(%RH)	68.9
---------	------	-----------	------

检验项目及检验结果

1、绝缘电阻

序号	编号	绝缘电阻 (MΩ)	标准要求	单项判定
1	A	65000	35 kV以上, 不低于2500 MΩ; 35 kV及以下, 不低于1000 MΩ; 1kV以下, 大于0.5MΩ且不是无穷大。	合格
2	B	62000		
3	C	64000		

2、直流参考电压(U_{1mA})及0.75倍 U_{1mA} 下的泄漏电流

2.1 直流参考电压(U_{1mA})

序号	编号	初始值(kV)	U_{1mA} (kV)	初始值- U_{1mA} 初始值	标准要求	单项判定
1	A	26.3	26.5	-0.8%	所测得的电压 U_{1mA} 值与初始值或制造厂给定值相比较, 变化率不大于±5%。	合格
2	B	26.7	26.3	1.5%		
3	C	26.4	26.7	-1.1%		

2.2 0.75倍 U_{1mA} 下的泄漏电流

序号	编号	实测值(μA)	标准要求	单项判定
1	A	5	泄漏电流值不大于50 μA。	合格
2	B	2		
3	C	1		

3、检测检验结论: 所检项目合格。

不作为委托方已完成检测的正式凭证

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准


监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证 | 以本机构出具并送达的纸质正本为准

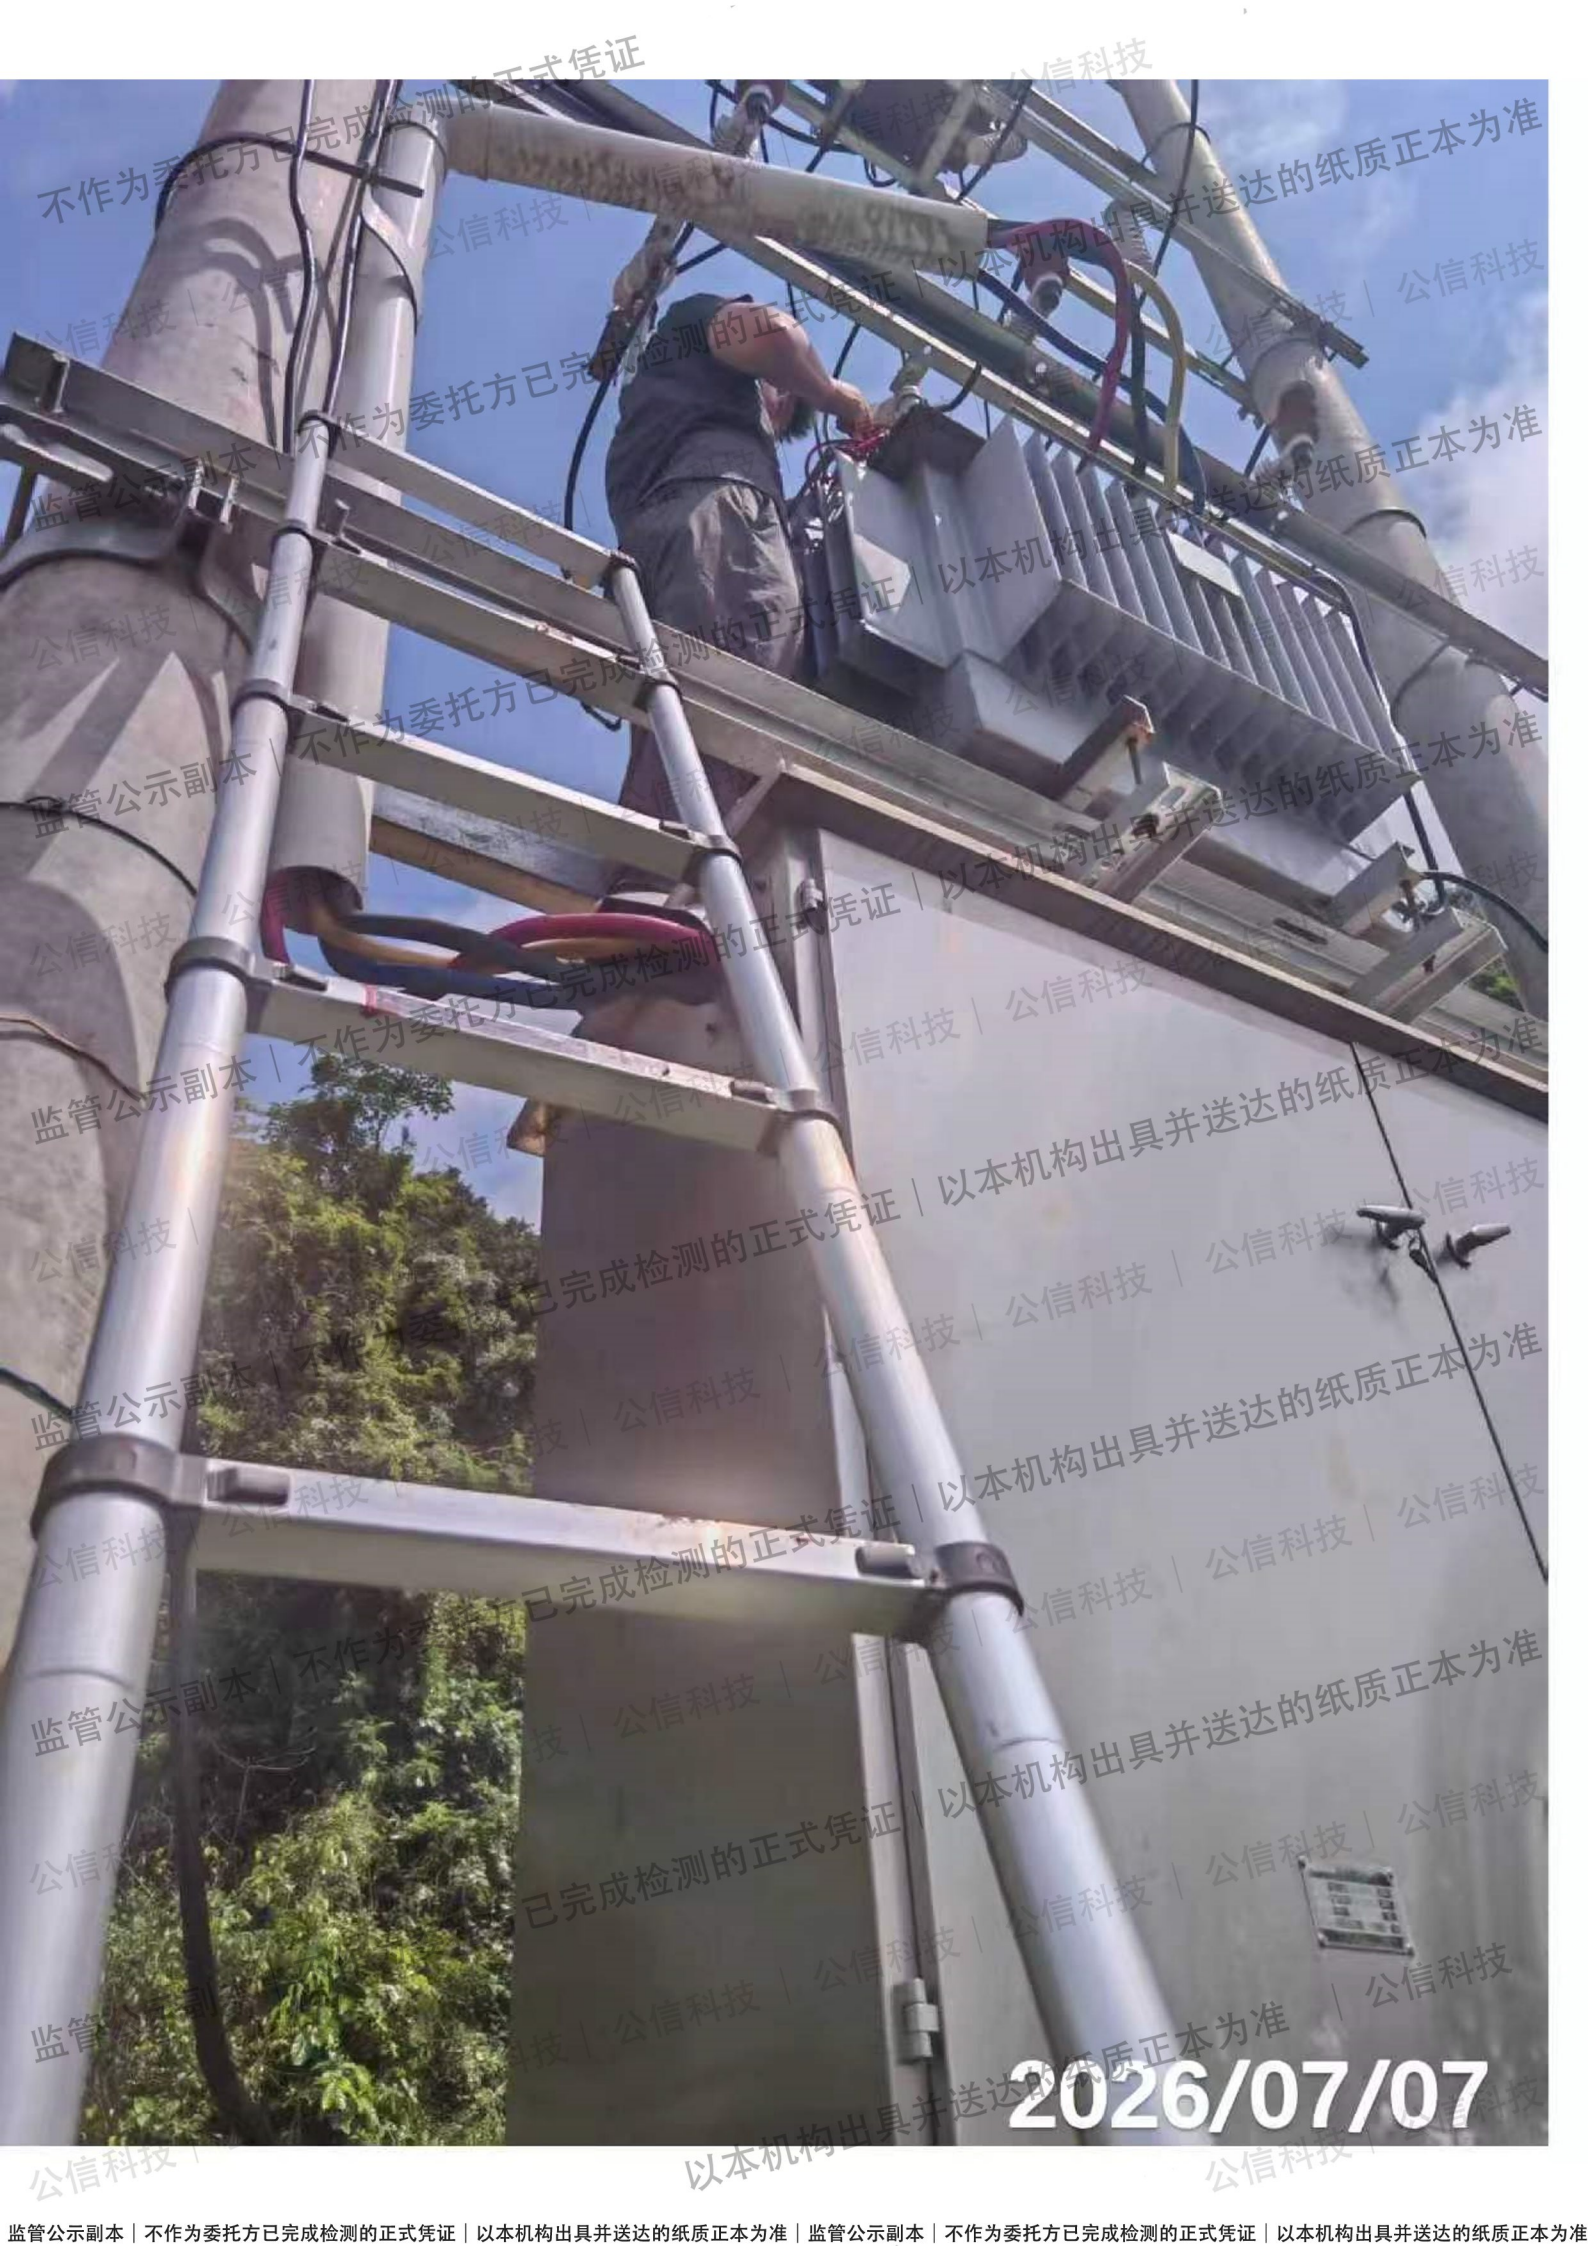

2026/07/07