

不作为委托方已完成检测的正式凭证

电力设施承试二级
许可证号
1-6-00057-2015

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

报告编号: GX-B1354/26-P-26009

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

矿井高压电网单相接地电容电流 检测检验报告

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

委托单位: 华亭县砚峡东沟村煤矿
受检单位: 华亭县砚峡东沟村煤矿
项目名称: 矿井高压电网单相接地电容电流
检验类别: 委托检验
检验日期: 2026 年 7 月 10 日

监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司



监管公示副本 | 不作为委托方已完成检测的正式凭证

以本机构出具并送达的纸质正本为准

注 意 事 项

- 1、 报告检测检验数据仅对当时状态或来样负责。
- 2、 报告无主检、审核、批准人签字无效。
- 3、 报告封面、首页、骑缝未盖“中检集团公信安全科技有限公司检测检验专用章”无效。
- 4、 本公司不对局部复制的报告或证书负责。
- 5、 报告涂改无效。
- 6、 若对报告有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测检验机构提出，逾期视为认可。
- 7、 报告中未明确标注的，符合性判定时未考虑测量不确定度的影响。

检测检验机构名称：中检集团公信安全科技有限公司

检测检验机构地址：山东省枣庄市市中区清泉西路 1 号

邮政编码：277101

电 话：检测一站 3066775

检测二站 3066776

检测三站 3066778

检测四站 3066779

检测五站 3066715

检测六站 3066691

检测七站 3066796

技术服务一室 3055855

技术服务三室 3066020

技术服务五室 3066021

技术服务七室 3055635

电线电缆检验室 3055625

传 真：0632-3055661

检测八站 3066635

检测九站 3066651

检测十站 3055017

检测十一站 3055317

检测十二站 3055013

检测十三站 3066707

材料检验站 3066765

技术服务二室 3055865

技术服务四室 3066786

技术服务六室 3055150

综合试验室 3055020

中检集团公信安全科技有限公司

矿井高压电网单相接地电容电流检测检验报告

报告编号: GX-B1354/26-P-26009

共 2 页 第 1 页

委托单位	名称	华亭县砚峡东沟村煤矿		
	地址	甘肃省华亭市砚峡乡		
基本信息	项目名称	矿井高压电网单相接地电容电流		
	矿井状态	生产矿井	额定电压	6 kV
	电网构成	双回路	运行状态	运行中
检验地点		6kV 环网箱	检验日期	2026 年 7 月 10 日
检验类别		常规检验	下次检验日期	建议 2027 年 7 月 10 日之前
受检单位		华亭县砚峡东沟村煤矿		
检验项目		矿井高压电网单相接地电容电流		
检验依据		GB/T 42036-2022 《矿井高压电网单相接地电容电流检验规范》		
检验用主要仪器设备				
名称		设备编号	准确度	检定/校准证书编号
电容电流测试仪		028-25	1.0 级	Z20253-K266210
温湿度表		013-144	±1℃、±5%RH	Z20251-L227949
存在问题及建议		无		
检验结论		合格。 (检测/检验专用章) 2026 年 7 月 17 日		
检验组成员		黄繁、董金华		
备注		无。		

批准: 张峰
日期: 2026.7.17

审核: 董金华
日期: 2026.7.17

主检: 黄繁
日期: 2026.7.16

不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

矿井高压电网单相接地电容电流检测检验报告

报告编号: GX-B1354/26-P-26009

共 2 页 第 2 页

检验环境			
环境温度 (°C)	26.7	环境湿度 (%RH)	38.2
检验项目			
测点位置	电容电流 (A)	标准要求	判定
II段PT柜	9.6	生产矿井不超过 20A, 新建矿井不超过 10A。	合格

山西
山西(德盛)专用章
3702(1)


不作为委托方已完成检测的正式凭证

中检集团公信安全科技有限公司

矿井高压电网单相接地电容电流检测检验报告

报告编号: GX-B1354/26-P-26009

照片附页

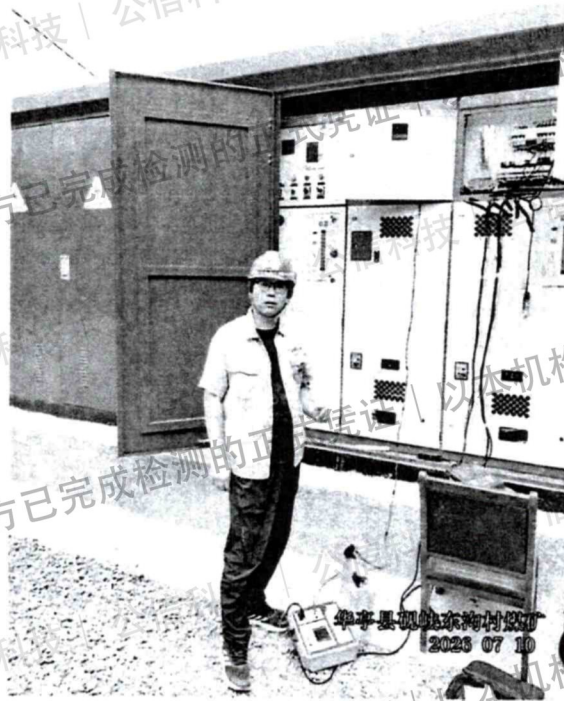

2026 07 10

